

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

29.625

Date du contrôle:

11/09/2023

Lieu du contrôle:

Avenue de la Basilique 345 - 1081 Koekelberg

Testeur d'installation:

Agent-visiteur:

Emin Avci

Type de contrôle:

Visite périodique (Livre 1 6.5)

TI-009/5306041

Date d'émission:

V1 17/09/2023 17:18:39

Prochaine visite avant le:

11/09/2048

Donneur d'ordre

Nom

PEB Certi

Adresse

Blaisantvest, 105, 9000 Gent

Téléphone

+32 2 466 45 66

Email

epc.certi@gmail.com

Données générales

Adresse de l'installation

Avenue de la Basilique 345 - 1081 Koekelberg

Type de locaux

Appartement Boite 9

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

Proprio Avenue de la Basilique 345 - 1081 Koekelberg

Adresse du propriétaire

Avenue de la Basilique 345 - 1081 Koekelberg

Installateur

Données du raccordement

GRD

Sibelga

Numéro de compteur

9326123

Code EAN

Liaison compteur-tableau

XVB 2X10

Tension de service

2 x 230 V

Protection générale

40 A 2P

Contrôles

Schémas/plans

OK

Liaisons équipotentielles

OK

Fondations

avant 81

Installation électrique

après 81

Description de l'installation

Voir schema

Nombre de tableaux

1

Différentiel de tête

300mA - 40A - type A

Test BP du DDR

OK

ΔI_n

OK

Contrôle de l'état

OK

Matériel fixe

OK

Protection contre les contacts directs

OK

Protection contre les contacts indirects

OK

Protection contre les surintensités

OK

Prise de terre

Piquet

Résistance de terre (Ω)

2

Isolement ($M\Omega$)

95



Atlas
Contrôle



663 - INSP

Organisme d'inspection agréé/Erkend Keuringorganisme

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Libellé	Référence
Les schémas de l'installation électrique sont présents au moment du contrôle et ont été vérifiés sur place. Ceux-ci doivent être présentés de nouveau lors de la prochaine (ré)inspection.	RDE3
Ce contrôle ne comprend que les parties visibles et normalement accessible de l'installation. Sauf mention contraire, les appareils et équipements raccordés à l'installation fixe ne font pas partie du contrôle.	RDE4
Ce contrôle ne comprend que ces parties de l'installation électrique comme indiquées sur les parties correspondantes (et signées) des schémas.	RDE5
Le contrôle effectué est un contrôle instantané basé sur le moment de passage. Ce rapport est uniquement le reflet de l'installation électrique au moment du contrôle.	RDE6
L'éclairage n'est pas encore installé définitivement.	RDE7
La salle de bains n'est pas encore terminée : baignoire et/ou douche ne sont pas encore installées. Les volumes dans la salle de bains ou la salle de douches doivent être pris en compte lors du placement final de la baignoire et/ou la douche.	RDE8
La cuisine (et les appareils) n'est pas encore placée.	RDE9
Ce contrôle ne comprend que la partie habitable du bâtiment.	RDE10
Les appareils de classe I (p.ex. lave-linge, sèche-linge, ...) ne sont pas tous installés au moment du contrôle.	RDE11

Libellé

Photo

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années.
Si d'application, des mesures adéquates ont été prises par Atlas Contrôle pour que les bornes d'entrées du dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique soient rendues inaccessibles par scellage et que le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

Signature de l'agent-visiteur



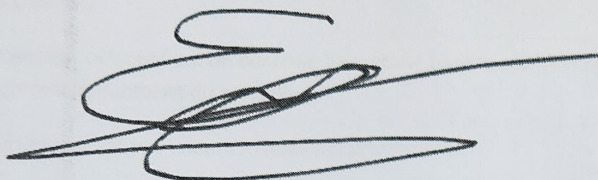



Tableau 1

Liste des remarques

Libellé	Référence
Les schémas de l'installation électrique doivent être conservés obligatoirement dans le dossier de l'installation électrique. Il est également fortement recommandé de garder une copie des schémas à proximité du tableau de répartition principal.	RDE2

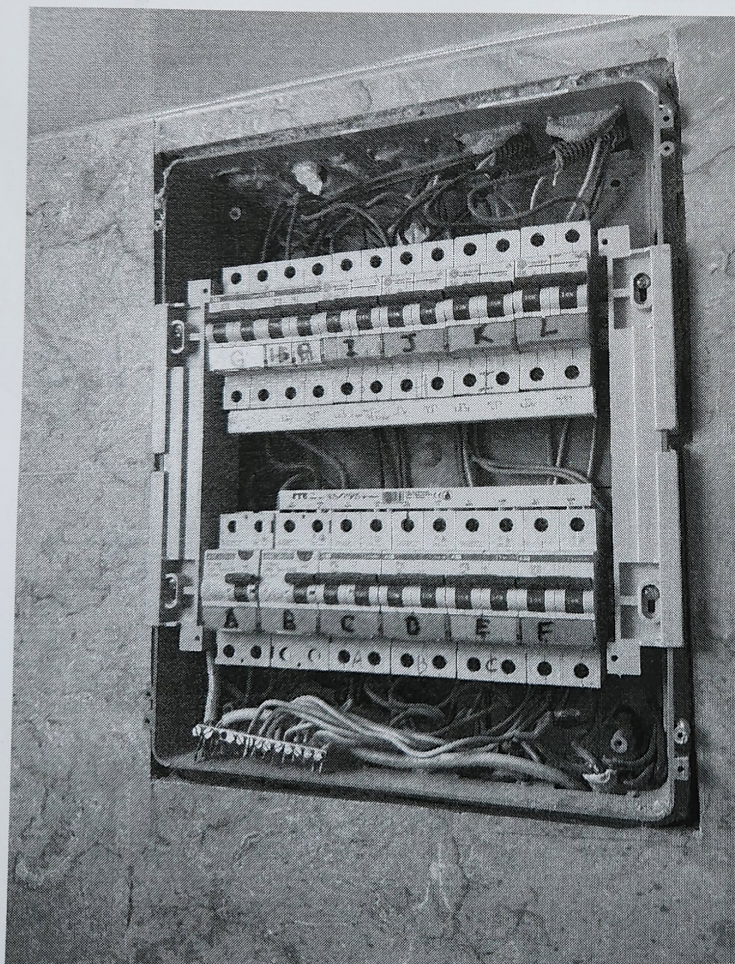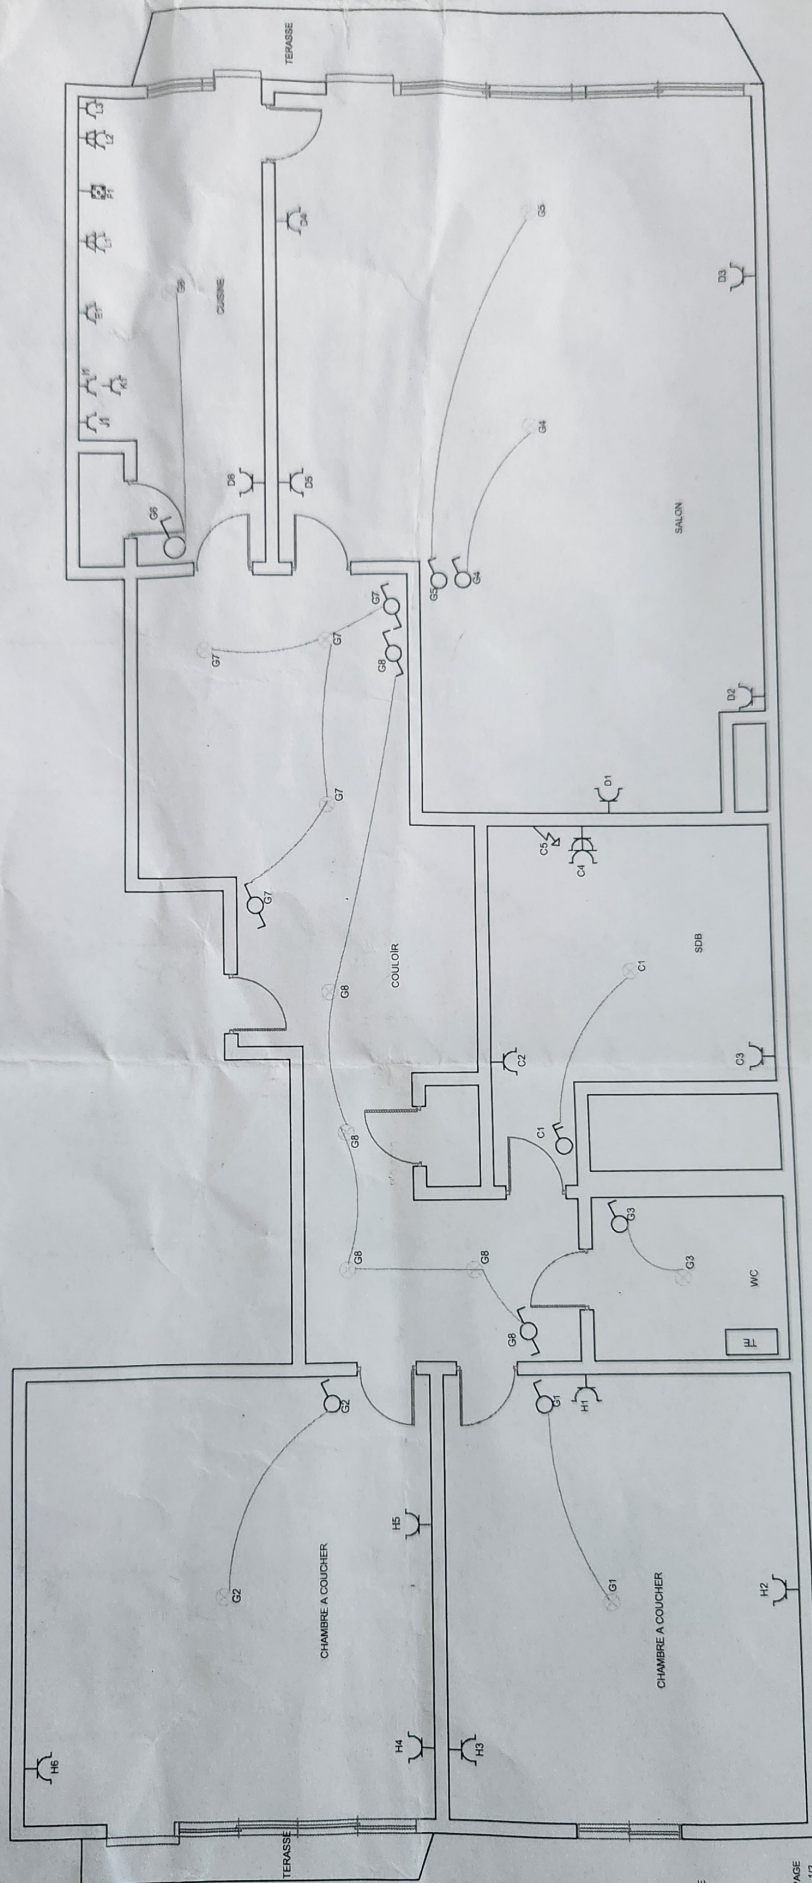

	Interrupteur simple
	Interrupteur va et vent
	Interrupteur ON/OFF
	Prise électrique simple
	Prise électrique double
	230V
	Prise L
	Interrupteur Bipolaire
	Led amorceur
	Point Luminaire
	Tableau Electrique
	Lamp
	Capteur

COMPT. NO. TENSION 2X230


PROPRETAIRE ETAGE



3G10mm²
XVB

40A/30mA

16mm²

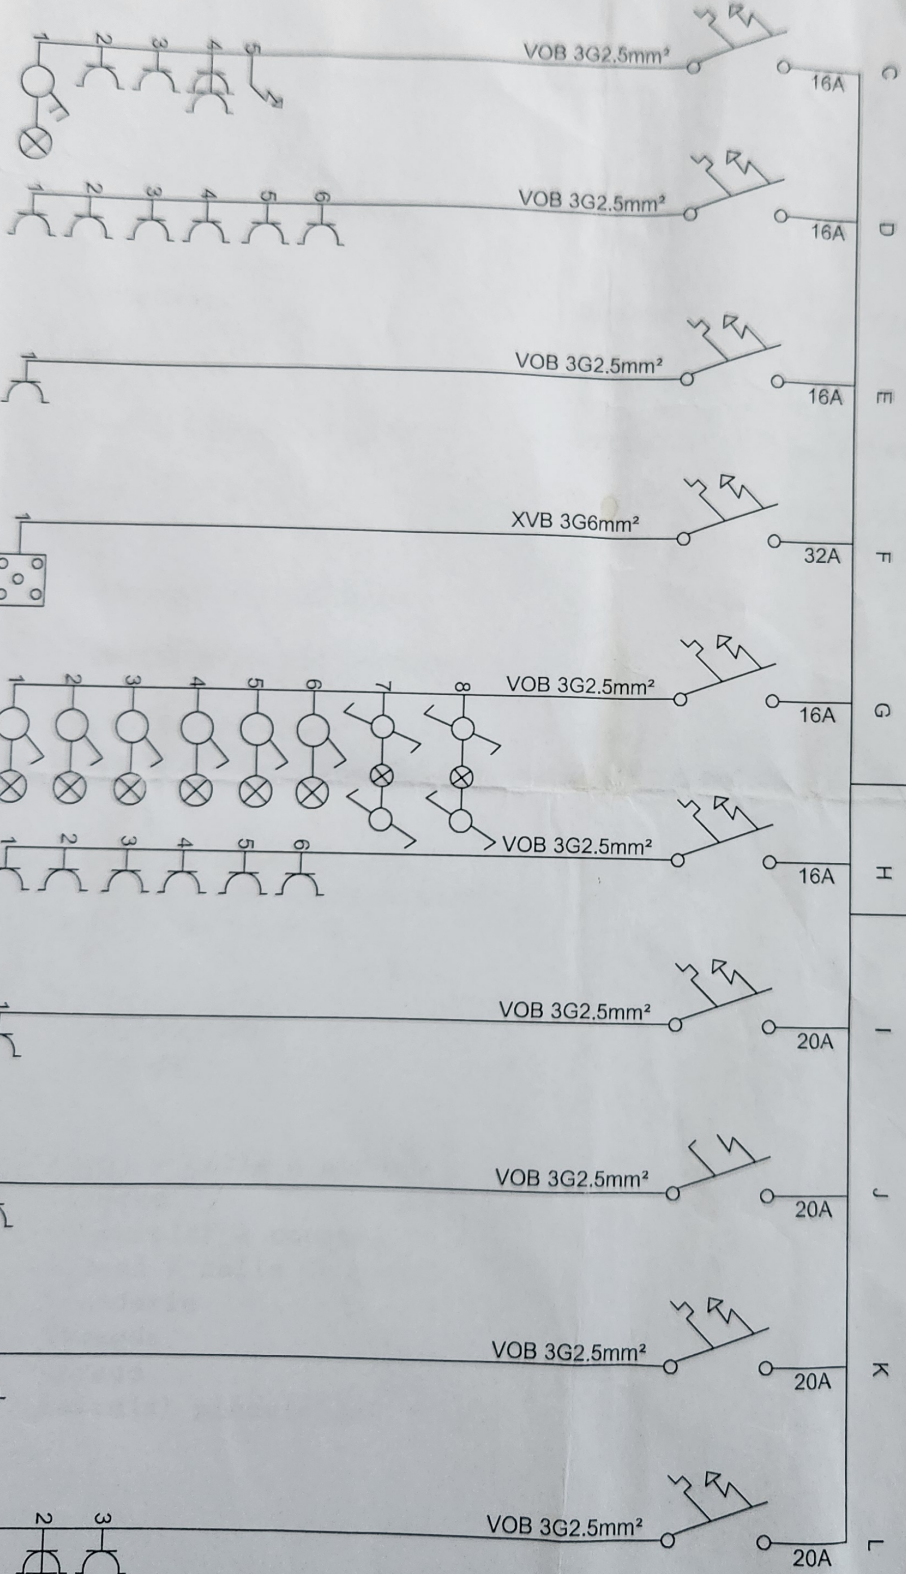

PROPRIÉTAIRE

ÖMÜRÇAN

KILIÇ

ADRESSE

AVENUE DE LA BASILIQUE 345

KOEKELBERG 1081

PAGE

1n/18stele
Jahangir Abdulloyev