Kea Keuringen en Energie Advies vzw
organisme de contrôle agréé MB 5 nov. 2010
Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
TVA BE0821 773 706
TEL/FAX: 09 282 58 88
info@keakeuringen.be
www.keakeuringen.be
BELAC 498-INSP

PROCES-VERBAL DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE ET/OU D'UNE INSTALLATION BT/TBT

Réf:
Date: 08/10/2014

N° de dossier: 14-1053
N° de rapport: KV3822-MCH

Demandeur: mounier Chebil
Inspecteur: Mounier Chebil

Installation
Domestique
Docteur Zamenhof 7 1°étage
1070 Bruxelles (Anderlecht)

Propriétaire
Amer Rachid
DocteurZamenhof 7
1070 Bruxelles (Anderlecht)
Tél: 0485850699

Responsable de l'exécution du travail
Inconnu

Contrôle: AREI Art 271 (Art 86)

Coordonnées générales de l'installation électrique

Coordonnées du distributeur

EAN: pas communiqué
kWh n° compteur: 50044293-2006

Protection des raccordements: inconnu
Index jour: 7963 kWh

☐ compteurs à budget
Index nuit: 7537 kWh

Coordonnées de l'installation

Prévu pour: 3x230V
Ampérage nominal maximum: 40 A

Colonne d'alimentation: 3 x 10 mm²
Type de colonne: VOB

Type prise de terre: piquettes

Description de l'installation

Différentiel général: 40 A / 300 mA
Nombres de tableaux: 2

Nombres des circuits: 7

Schakelbord 1	Schakelbord 2
1 x 20A - 2P	6 x 20A - 2P

Contrôles

- ☑ Contact direct
- ☑ Matériel
- ☑ Continuité de la terre
- ☑ Contact indirect
- ☑ I>/section
- ☑ Test diff
- ☑ Montage
- ☑ Schémas
- ☑ Différentiel: a été plombée
- ☑ Appareilles
- ☑ Contrôle boucle de défaut

Mesures

- ☑ Résistance de la prise de terre: 8.17 Ohm
- ☑ Niveau général d'isolation: 25.7 MOhm bij 500 V

Infractions

Infractions installation existante

Aucun trouvé

Remarques

Contrôle effectué uniquement sur les parties visibles et accessibles.
Le client/représentant certifie que l'installation a été remise en service après avoir été testée.
KEW 8101966: 74

Conclusions

L'installation existante est conforme au RGIE

6/11/14 OFC

L'installation est conforme.

Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation et chaque modification apportée à l'installation doit y être mentionnée.
Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installations électriques doit être communiqu' immédiates au SPF économie, PME, Classe moyenne et Energie Direction Générale de l'énergie – Division Gaz – électricité.
(**) Conformément a l'article 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaitre les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutes sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Si après 1 ans, les infractions constatées lors de la visite de contrôle, l'organisme agrée se doit d'envoyer une copie du procès-verbal a la direction Générale de l'Energie prépose a la haute surveillance des installations électriques domestique.

Signé numériquement par Mounier Chebil

Rapport créé avec le logiciel version 1.3

Kea Keuringen en Energie Advies vzw
organisme de contrôle agréé MB 5 nov. 2010
Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
TVA BE0821 773 706
TEL/FAX: 09 282 58 88
info@keakeuringen.be
www.keakeuringen.be
498-INSP

Ce procès-verbal est valable jusqu'au 08/10/2039

Annexe

1. Schéma unifilaire et Schéma d' installation (4 pages)

KEA
Digitaal ondertekend
08/10/2014
Mounier Chebil

AMER RACHID

AVENUE DOCTEUR

ZAMENHOF 7

1070 ANDERLECHT

A) Prise salon + Prise cuisine

B) Eclairage salon + cuisine + chambre 2

C) Prise Four

D) Prise S.D.B + chambre 1 + chambre 2 + cuisine

E) Eclairage HALL d'entré + WC + S.D.B + HALL de nuit + chambre 1

F) Prise chaudière


G) Eclairage CAVE

08/10/2014

Chebil Mounier

KEA

Kea Kenniscentrum
Perceel 9
Edingsesteenweg
www.kea-projecten.be

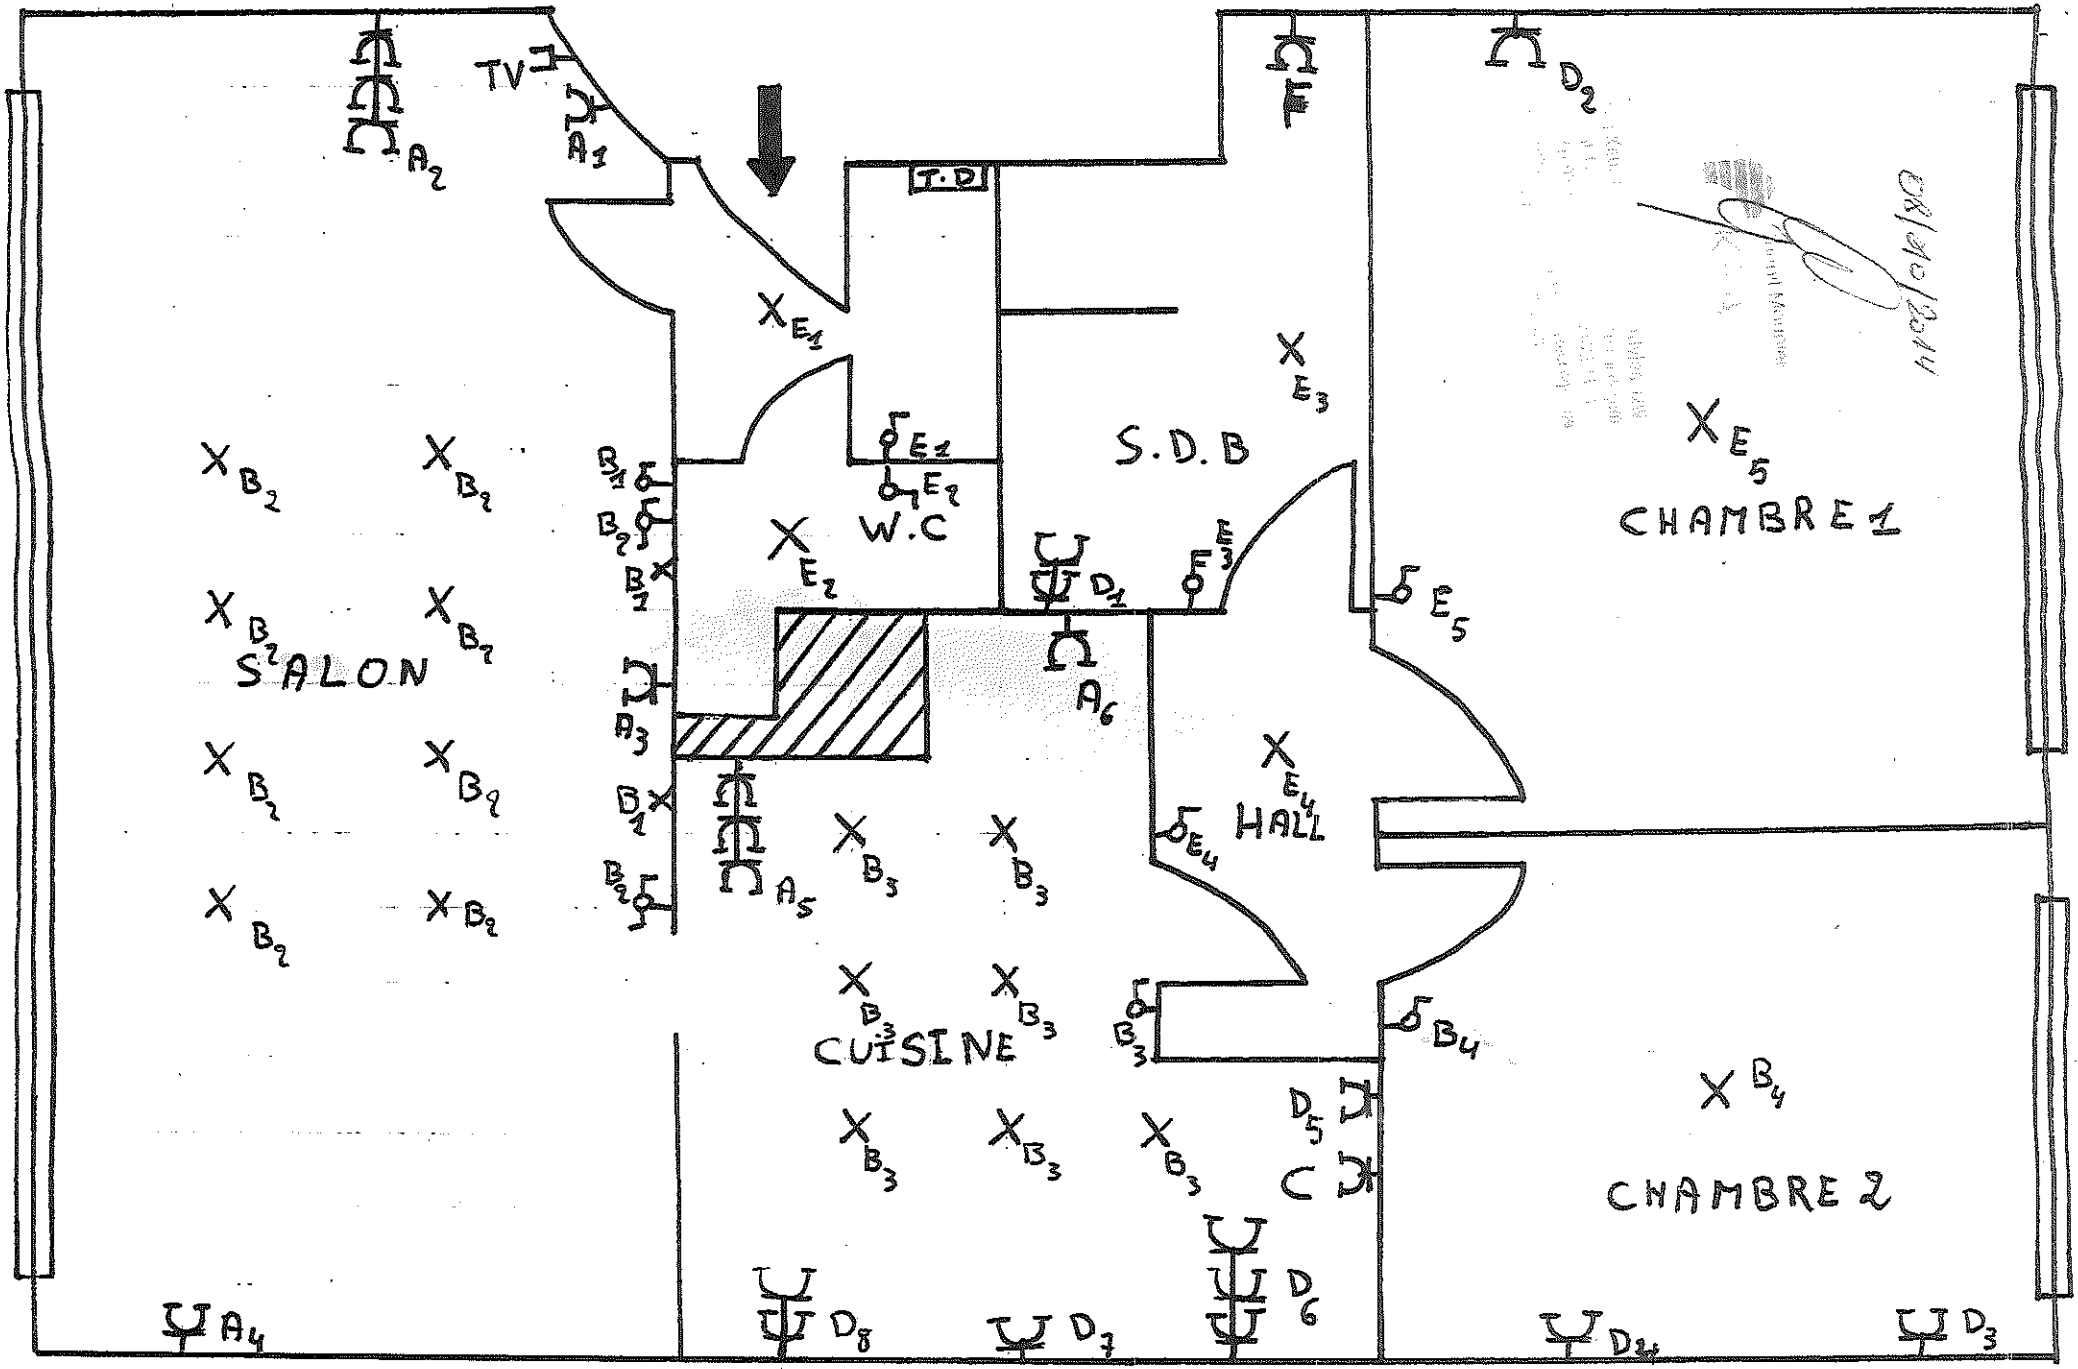

TV
A2
A1
T.D
F
D2
E1
E3
S.D.B
E5
CHAMBRE 1
B2
E2
W.C
D1
E3
E5
SALON
A3
A6
B1
E4
HALL
A5
B3
CUISINE
B4
D5
C
CHAMBRE 2
A4
D8
D7
D6
D4
D3

AMER RACHID

AVENUE DOCTEUR

ZAMENHOF 7


1070 ANDERLECHT

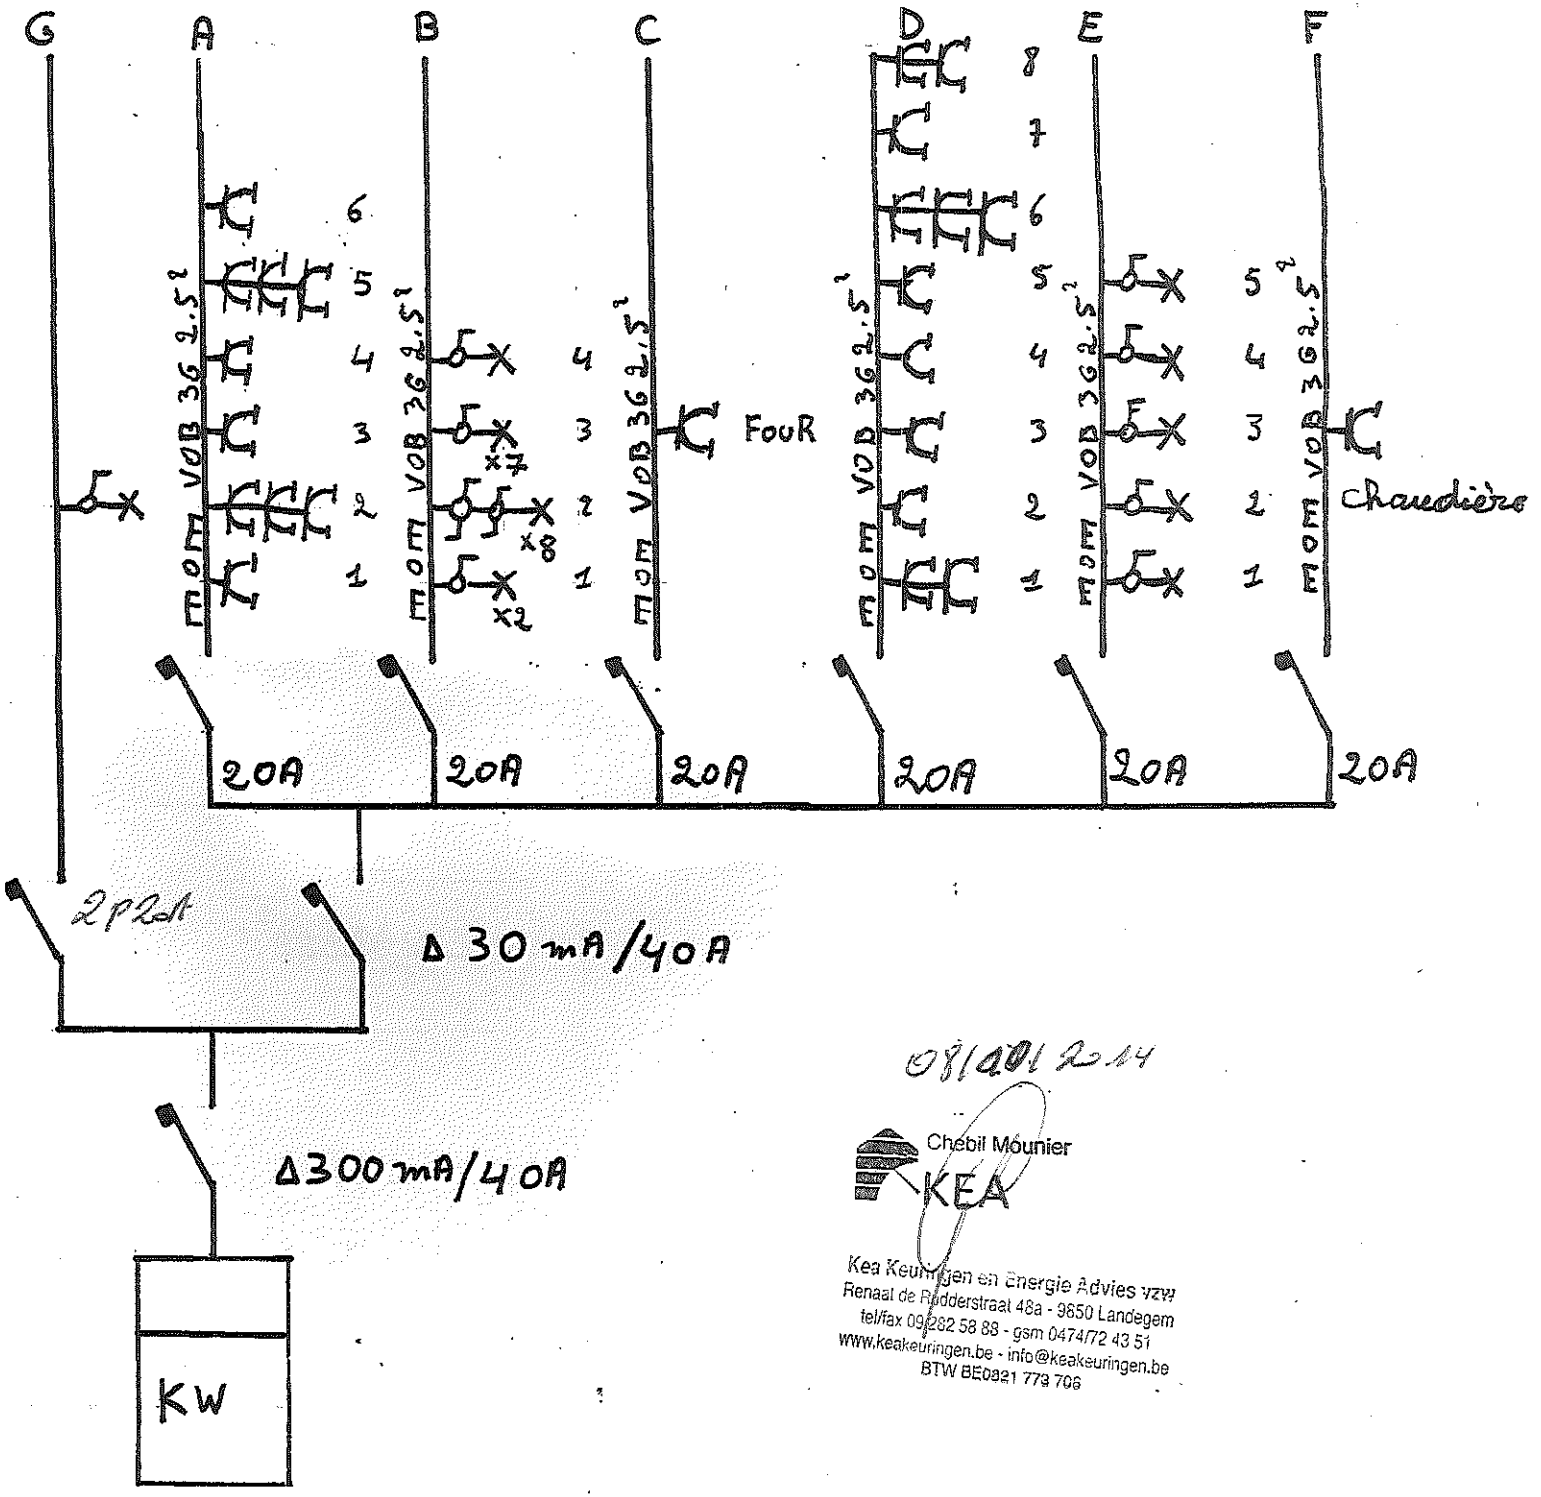

08/08/2014

Chebil Mounier
KEA

Kea Keuringen en Energie Advies vzw
Renaat de Ridderstraat 48a - 9850 Landegem
tel/fax 09 282 58 88 - gsm 0474/72 43 51
www.keakeuringen.be - info@keakeuringen.be
BTW BE0821 779 706

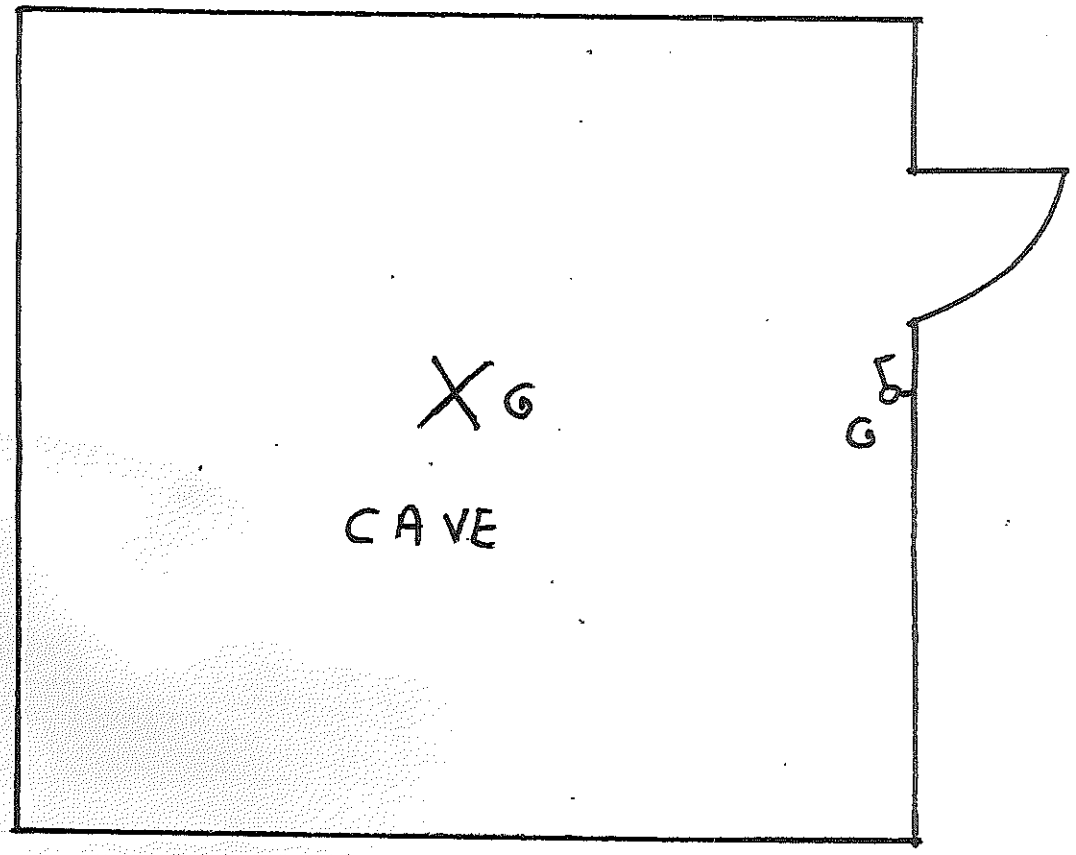

08/10/2014

Chebil Mounier

KEA

Kea Keuringen en Energie Advies vzw
Renaat de Rudderstraat 48a - 9850 Landegem
tel/fax 09 282 58 88 - gsm 0474/72 43 51
www.keakeuringen.be - info@keakeuringen.be
BTW BE0821 773 706