

Chaussée de Vilvorde. 156

B-1120 Bruxelles

Tél. 32/2/264.03.60 - Fax. 32/2/268.89.58

émail: info@APRAGAZ.com

Metovic Rue Martin Gleiffer 22 1080 BXL	référence ~~17040~~ Metovic	Installateur (Nom, prénom, TVA) /
	17040/PB 124	

P E 207 rev0

Rapport relatif à: **INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION - DOMESTIQUE**

Effectué à Avl Le 23/07/2018

Identification de l'installation

Client: Metoria
 Adresse: Rue Martin Luther 22
1080 BXL Tél n°.....

Type d'installation: Neuve ☒ Existante ☐ Extension ☐ Modification ☐ Temporaire ☐

Type de visite

Examen de conformité (art 270) ☒ Examen de contrôle (art 271) ☐ Renforcement (art 276) ☒ Vente (art 276bis) ☐

Données de l'installation

Type de l'installation: Unité d'habitation ☐ Unité de travail domestique ☐ Ensemble résidentiel ☐ Parties communes d'un ensemble résidentiel ☐ Description: APP REZ GAUCHE

Distributeur d'électricité: SIBELGA Code EAN: 1

Compteur: Marque & type: CONTIGEA T54 N° série 5221892

Tension (V) 3 x 230 V ~ Intensité max (A): (10) 40 A

Type d'électrode: boucle ☐ piquet(s) ☒ autre ☐ Résistance de dispersion Ra 10 ohm P E 003

Description de l'installation (surintensité)

Description de l'installation:		schéma ☒ schéma de position ☒ description ☒		OK ☒ NOK ☐
Implantation des tableaux, accès au matériel				OK ☒ NOK ☐
Piscine: présente ☐ absente ☒		Sauna: présent ☐ absent ☒		
Type de câble d'alimentation: Type: <u>VOS</u> section L <u>16</u> mm ² + N <u>16</u> mm ² + PE <u>16</u> mm ²				
Protection générale: marque & type: <u>VCF</u>				
Surintensité: <u>1</u> A Courant court circuit: <u>1</u> A Pouvoir de coupure: <u>1</u> kA				
Sectionneur général: nombre de pôles: <u>4(3)</u> ; Ith: courant thermique nominal: <u>40</u> A				

[illegible]

Tension: 230 V Fréquence: 50 Hz pouvoir de coupure prévu 3000 ☒ - 1500 ☐ autre ☐ kA

Nombre de tableaux: 3 nombre de circuits: 14

In des protections en accord avec le ϕ des conduites, appareils et matériel OK ☒ NOK ☐

Section des conducteurs de protection suffisante OK ☒ NOK ☐

Protection contre le contact direct

Armoire	Fermé ☒ Métallique (cl1) ☐ Plastique (cl 2) ☒ Ouvert ☐ Paroi arrière non hygroscopique ☐
Lignes	Fils ☒ Câble ☒ En tube ☒ Apparent ☐ Encastré ☒ Enterrés ☐ extérieur ☐ autre ☐
Appareils	Éclairage ☒ Prise de courant ☒ avec terre ☒ sans terre ☐ Appareil fixe ☐
Contact impossible par	Isolation ☒ Enveloppes ☒ État du matériel fixe OK ☒ NOK ☐
Protection contre le contact direct: suffisante ☒ insuffisante ☐	

Protection contre le contact indirect

Dispositif de protection courant différentiel résiduel $\leq 300\text{mA}$ présent ☒ Espaces humides $\leq 30\text{mA}$ présent ☒			
In (A)	Icc (A)	d In (A)	Circuits protégés
40	3000	0,3	DIFF général
40	3000	0,3	DIFF général
40	3000	0,03	DIFF parties humides
Liaisons équipot continuité OK ☒ NOK ☐ Bouton de test: OK ☒ NOK ☐ Injec ΔI de défaut OK ☐ NOK ☐			
Protection contre le contact indirect: suffisante ☒ insuffisante ☐			

Niveau d'isolement

Appareil: Norma UNILAP 100 ☐ Kyoritsu 3243 ☐ Metrel 61557 ☐ autre ☒

Connexions démontées:

Résistance d'isolement: Ri 5,01 Mohm (Tension de test 500V) Ri : OK ☒ NOK ☐

Mesures non exécutées aux circuits:

Mesure trop faible du type de circuit:

Infractions et/ou remarques et/ou notes

Infractions

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Note: Le disjoncteur général peut être renforcé vers un courant nominal de max. 40A (3x 230V)

Conclusions

L'installation est ~~n'est pas~~ conforme, à l'exception des remarques citées ci-dessus.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés. ☒ n° des schémas:

Le dispositif de protection à courant différentiel résiduel est plombé. ☒

L'installation doit être revérifiée avant le 23/07/2012 (art. 271 AREI) - par nos soins - ainsi qu'avant toute remise en service après modification ou extension importante, exécutée avant cette date.

L'installation peut ~~ne peut pas~~ être mise conservée- en service, si, sans délai, les non-conformités sont corrigées et les précautions nécessaires prises afin que cette installation ne cause aucun danger ni aux personnes, ni aux marchandises.

C'est une obligation de conserver le procès-verbal dans le dossier électrique. Précédent présent ☐ pas présent ☒

C'est une obligation d'inclure chaque modification dans le dossier.

C'est une obligation d'aviser immédiatement le ministre des affaires économiques, Direction Energie électrique, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.

Seules les parties visibles et accessibles font partie de la visite

Ce rapport a pages

L'agent visiteur



- A: } Dirij. principal
B: }
- C: machine à laver
- D: salon + chambre (luminaires) (prises)
- E: salle de bain tout
- F: chambre à coucher + hall (prises)
- G: cuisine (luminaires)
- H: ~~portes~~ loges
- I: ~~portes~~
- J: prises 2 chambres
- K: cuisine
- L: cuisine prises
- M: cuisine prises

Electabel → dirij général changer

Adresse de l'installation électrique

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur


Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 4/5

Liste des circuits

Date: 16/07/2018

3 x 230V ~ 50Hz

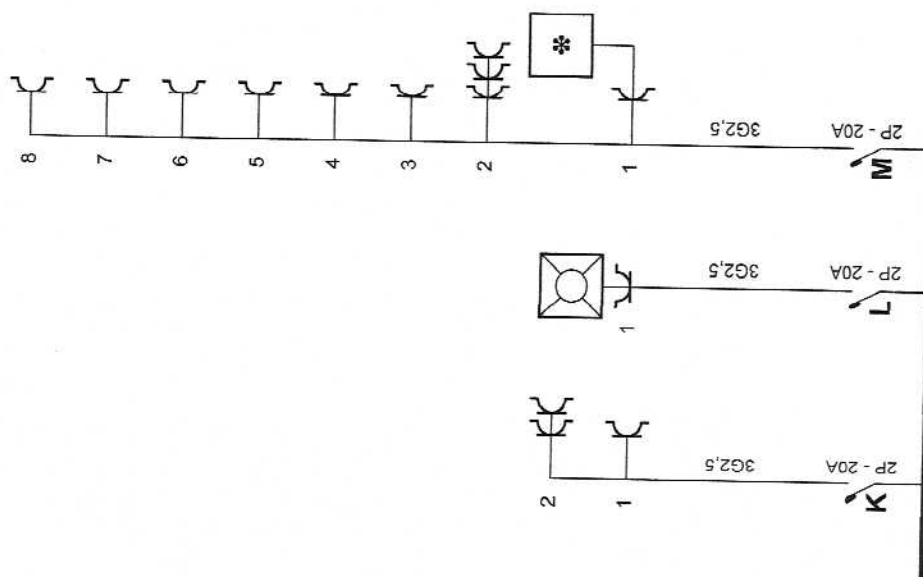

Adresse de l'installation électrique

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 2/5
Schéma unifilaire

Date: 16/07/2018

3 x 230V ~ 50Hz



Adresse de l'installation électrique

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -


Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 3/5
Schéma de position

Date: 16/07/2018

3 x 230V ~ 50Hz

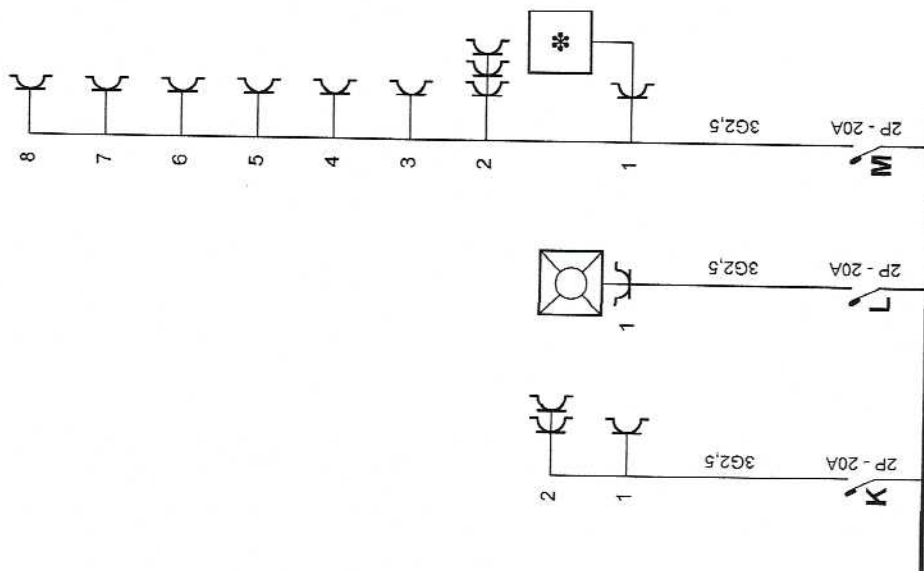

Adresse de l'installation électrique

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -









p. 2/5
Schéma unifilaire

Date: 16/07/2018

3 x 230V ~ 50Hz

APRAGAZ
T. DAEMS

23/07/2018

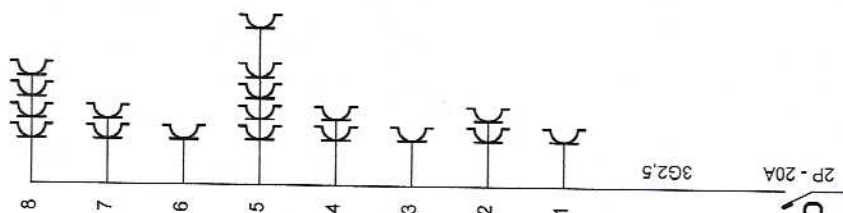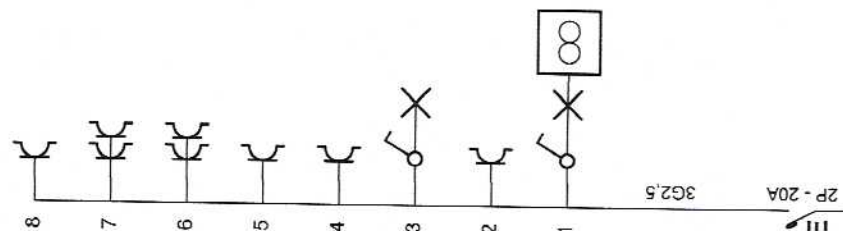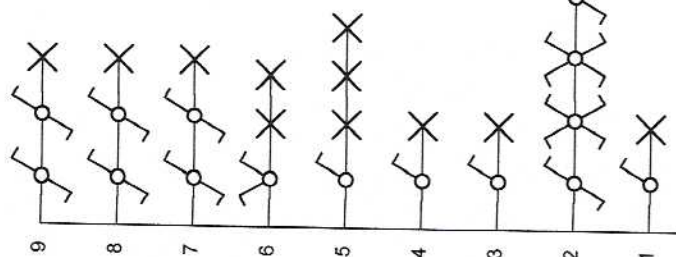

Adresse de l'installation électrique

Installateur

p. 1/5
Schéma unifilaire

Date: 16/07/2018

3 x 230V ~ 50Hz

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -



M

Barrette de terre	1
Câble - 3G2,5	
Câble - 3G6	
Câble - EXVB 4x10	
Compteur - kWh	1
Disjoncteur - 2P - 16A	2
Disjoncteur - 2P - 20A	7
Disjoncteur - 2P - 25A	1
Disjoncteur - 3P - 25A	1
Interrupteur - Unipolaire	8
Interrupteur différentiel $\Delta 300\text{mA}$ - 4P - 40A	1
Interrupteur différentiel $\Delta 30\text{mA}$ - 4P - 40A	1
Interrupteur double allumage - Unipolaire	1
Interrupteur permutateur - Unipolaire	2
Interrupteur va-et-vient - Unipolaire	8
Point d'éclairage	16
Prise - Sécurité enfant	48
Terre	1

Adresse de l'installation électrique


Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -p. 5/5
Liste des matériaux

Date: 16/07/2018

3 x 230V ~ 50Hz

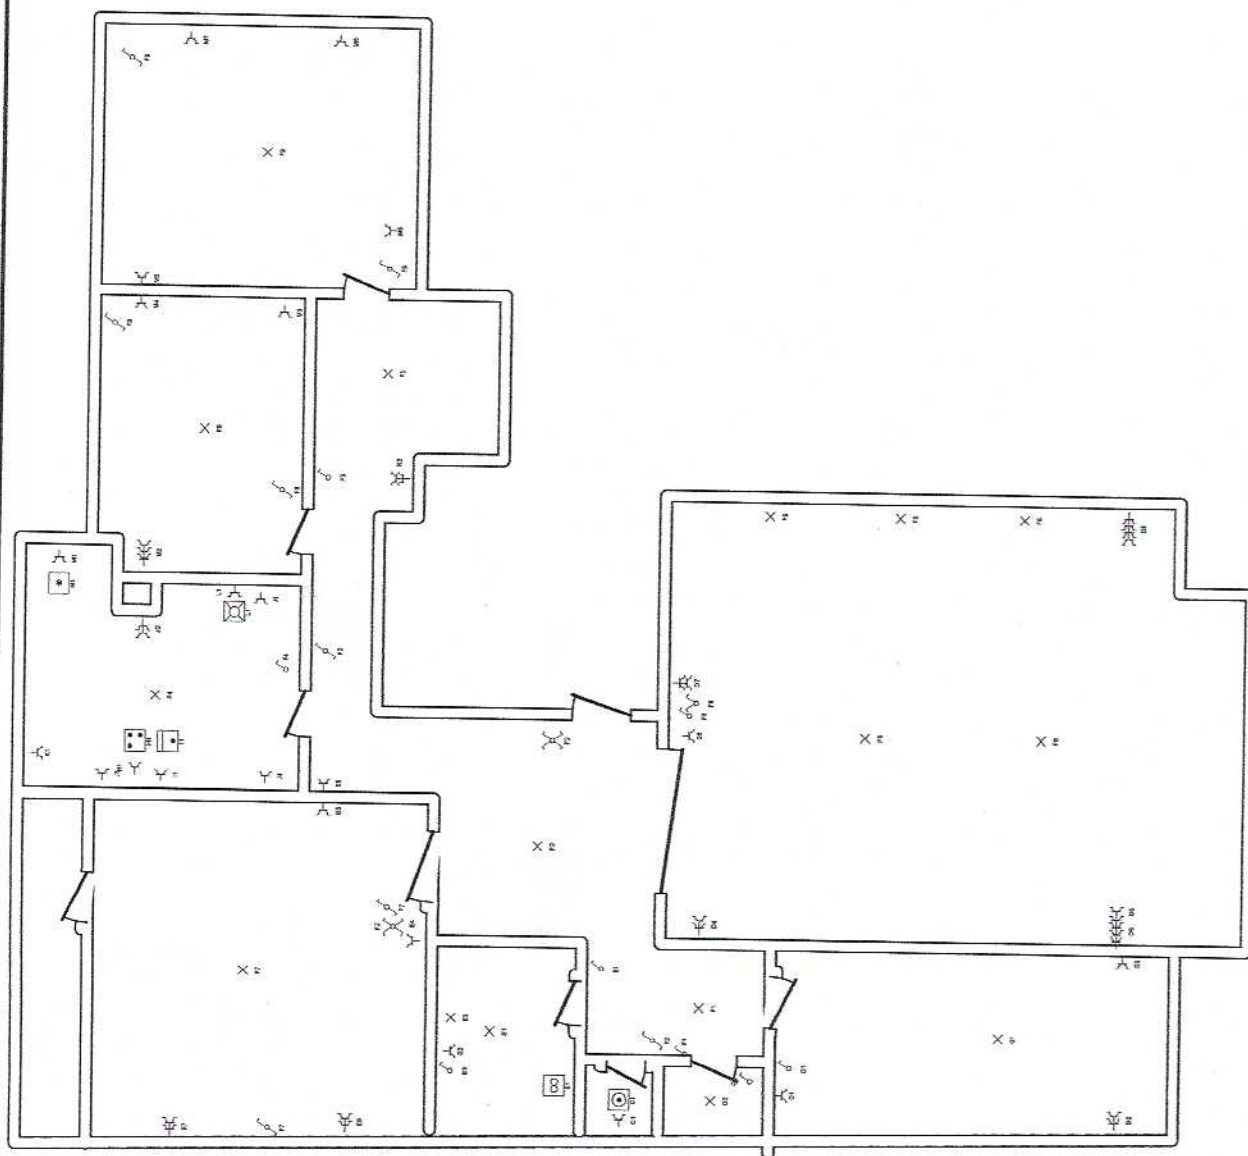

Adresse de l'installation électrique

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur


Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 3/5
Schéma de position

Date: 16/07/2018

3 x 230V ~ 50Hz

APRAGAZ
T. DAEMS
23/07/2018

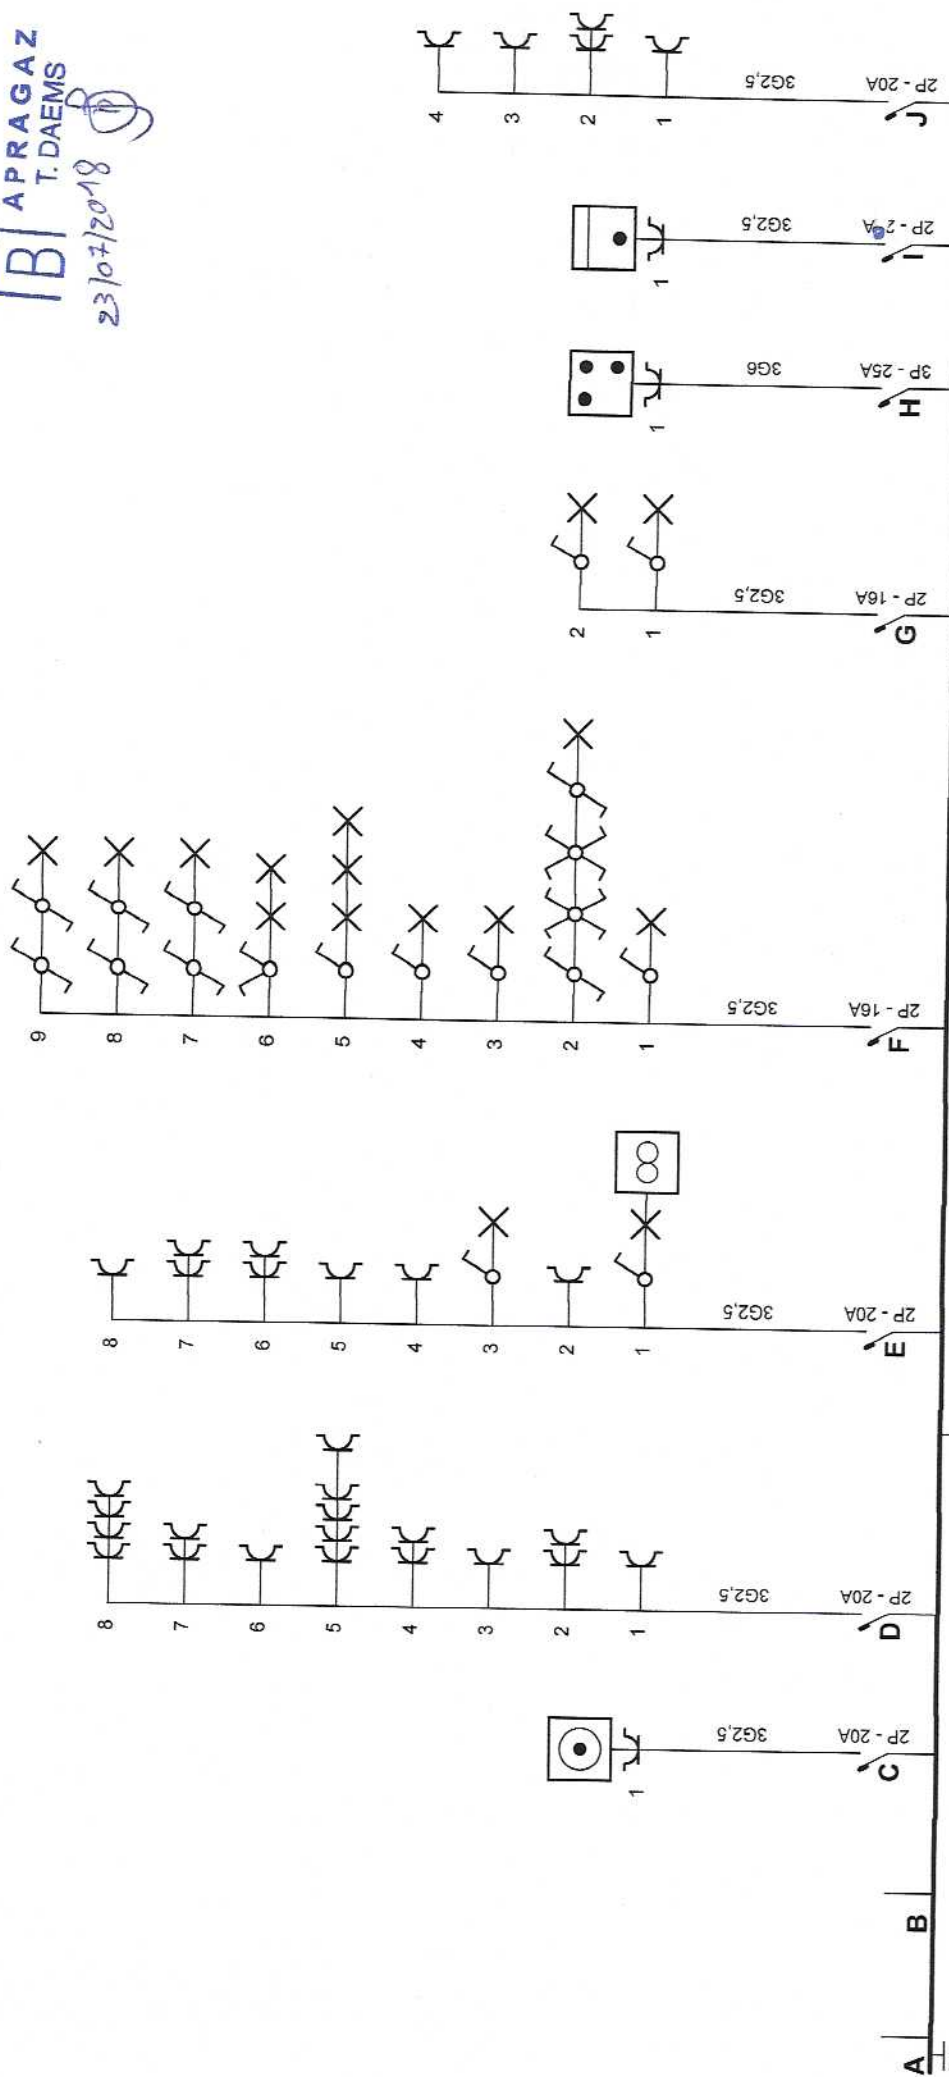

Adresse de l'installation électrique

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 1/5
Schéma unifilaire

Date: 16/07/2018

3 x 230V ~ 50Hz



APRAGAZ

a.s.b.l./v.z.w.

Votre Organisme de Contrôle
Uw Controle Organisme

Chaussée de Vilvorde, 156 - B - 1120 Bruxelles

Vilvoordsesteenweg, 156 - B - 1120 Brussel

Tel. 32/2/264.03.60 - Fax. 32/2/268.89.58

info@apragaz.com

TVA/BTW BE 0407.199.070

FACTURE - FAKTUUR N° 25248

Reçu
Ontvangen

Mr. Daens (15559 T10/2018 FR - 17040/Pb 124)

de Mme/Mr:
van Mevr./Mr.

Me Lorie

la somme de :
de som van :

€ 120,00

contrôle tuyauterie gaz naturel
contrôle tuyauterie gaz propane
contrôle électricité



controle aardgasleiding
controle gasleiding propaan
controle electriciteit

Date/Datum :

23/07/2018

Signature/Handtekening

Tim Daens