Elgacert
gas.be

Nummer: 210036270

Scan of Klik

VOOR TE LEGGEN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER

CONFORMITEITSATTEST VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER
OVEREENKOMSTIG DE SYNERGRID-CODE INZAKE DE VEILIGHEID VAN GASDISTRIBUTIE-INSTALLATIES

Installatiebedrijf

Naam:	UW LOODGIETER bvba	**B.T.W. nr:**	0832.836.654
Straat:	Kerrebroekstraat	**Nr.:**	16
Plaats:	9300 Aalst		
Telefoon:	+32 494415972	**E-mail:**	domien@uwloodgieter.be
Cerga-nummer:	10-03620-N		

Installatie

EAN: 541448860023719020

Adres: Zuunveldstraat 8 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Karakteristieken van de gasmeter

Er is geen gasmeter aanwezig

Karakteristieken van de installatie

- **Bedrijfsdruk in mbar:** 20
- **Nieuwe installatie**

Isometrisch schema van de installatie

Zie volgende pagina.

DIT CONFORMITEITSATTEST MOET VOORGELEGD WORDEN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER

Elgacert
gas.be

Nummer: 210036270

Scan of klik


VOOR TE LEGGEN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER

CONFORMITEITSATTEST VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER OVEREENKOMSTIG DE SYNERGRID-CODE INZAKE DE VEILIGHEID VAN GASDISTRIBUTIE-INSTALLATIES

Elgacert **ISOMETRISCH SCHEMA VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS**
SCHEMA ISOMETRIQUE D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL

Teken volgende elementen van de volledige installatie (nieuw of bestaand): gasmeter; leidingdelen aangeduid d.m.v.: hoofdletter? A, B, ... met hun diameter, lengte en materiaalsoort (koper-Staal-PLT (incl. merk)-PE-RVS); kranen; T-stukken; toestellen (soort (bv. ketel), merk, configuratie (bv. C_{10}) en vermogen P_n).
Belangrijk: **duid op** het schema het gedeelte aan dat u zelf hebt uitgevoerd.

Dessiner les éléments suivants de l'installation complète (neuve ou existante) : compteur de gaz; tronçons indiqués au moyen de majuscules A, B, ... avec leur diamètre, longueur et la nature du matériau (Cuivre-Acier-PLT (y compris la marque)-PE-inox); vannes; réappareils (type (p.ex. chaudière), marque, configuration (p.ex. C_{10}) et puissance P_n).
Important : **marquez** sur le schéma la partie que vous avez réalisée vous-même.

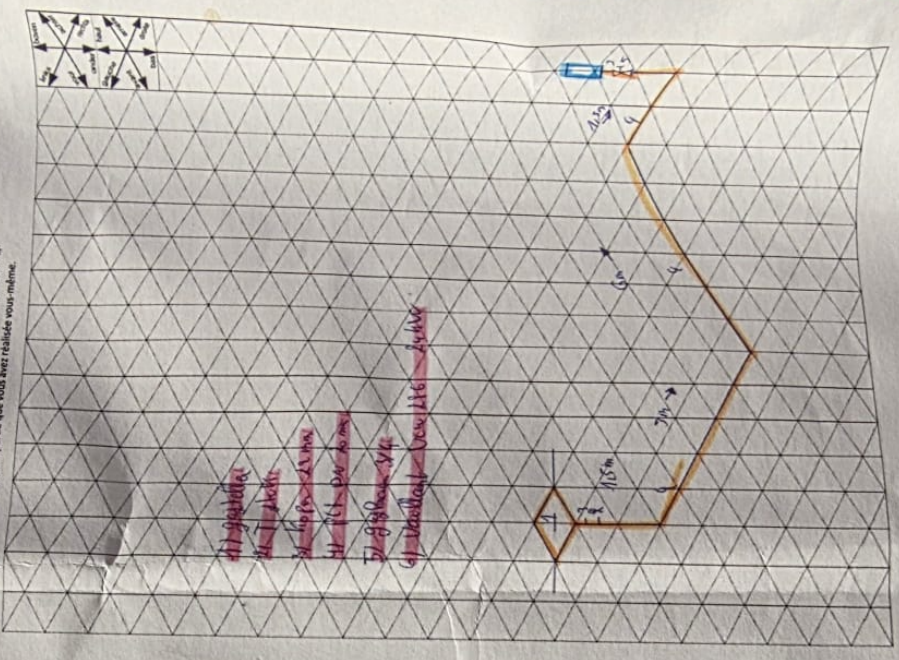

Versie/Version 1.01

Spl 14

Verklaring

1. Ondergetekende bevestigt formeel en garandeert de nieuwe installatie volgens het isometrisch schema te hebben geplaatst conform de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn.

   Toegepaste voorschriften: NBN D 51-003:2010+A2:2021

2. Ondergetekende bevestigt formeel en garandeert alleen toestellen conform de specifieke normen van aardgastoestellen te hebben aangesloten op de installatie.
3. Ondergetekende bevestigt formeel en garandeert de installatie te hebben beproefd op dichtheid. De dichtheidsproef voldoet.

Aangemaakt op: 04/07/2024 12:27:37

Door: Philippe Domien

UW LOODGIETER bvba

DIT CONFORMITEITSATTEST MOET VOORGELEGD WORDEN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER