ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Inspectieverslag van een aardgasbinneninstallatie

Datum keuring: 15/09/2025	**Inspecteur:** Vincent Dehaes	**Mentor:**
Datum verslag: 16/09/2025	**ID-label:** Huis	**Klantreferentie:**

Plaats van het onderzoek		**Eigenaar**	
Straatnaam	Jules Sermonstraat	Naam	Dream House Invest
Huisnummer	8	Straatnaam	Charles-Maurice Wiserplein
Busnummer		Huisnummer	10
Postcode	1600	Busnummer	
Gemeente	SINT-PIETERS-LEEUW	Postcode	1040
Land	België	Gemeente	Etterbeek
		Land	België
Opdrachtgever		**Installateur**	
Naam contactpersoon	Dream House Invest	Naam	Dream House Invest
Telefoon	0488897466	BTW nr.	BE 0558 926 767
Gsm nr. (SMS)	+32 488 89 74 66	Telefoonnummer	+32 488 89 74 66
		E-mail	contact@dreamhouseinvest.com

TYPE

- [x] **1e Indienstelling**
- [ ] **Aanpassing**
- [ ] **Periodiek onderzoek**

GECONTROLEERD GEDEELTE

- [x] **NBN D51-003**
- [ ] **NBN D51-004**
- [x] **NBN/DTD B61-002**

1. GEGEVENS

- [ ] **Meter dient nog te worden geplaatst**

Distributienetbeheerder:	Fluvius	**EAN:**	541448860024483029 ☐ **Niet meegedeeld** ☐ **Niet correct volgens wiskundige controle**
Teller Nr:	7AMX2125030525	**Index:**	000 m3



G:	4	**Qmax:**	6 m3/h
Pmax:	0,5	**Soort gas:**	Aardgas G20
Druk aan teller of tank:	25 mbar		
Opstellingsplaats:	Buiten		



2. INSTALLATIE

ElgaCert digitaal conformiteitsattestnummer

#	Nummer
1	210088252

Art. 48 nummer(s)

N.v.t.

3. DICHTHEIDSPROEF

Uitgevoerd met:	☑ **Druk**	150 mbar
	☐ **Teller Nr**	**Merk:** **Precisie + tijd dichtheidscontrole** ☐ **0,0000m3 (10 min)** ☐ **0,000m3 (10 min)** ☐ **0,00m3 (100 min)** ☐ **0,0 m3 (andere teller of debietmeter gebruiken)**
	☐ **Debietmeter**	**Merk:** **Type:** **Precisie:**
	☑ **Zeep of schuim**	
Waargenomen lekdebiet:	☑ **Nieuwe installatie**	☑ **Geen lek: OK** ☐ **Lek waargenomen: NOK**
	☐ **Bestaande installatie**	☐ **Geen lek: OK** ☐ **Lek waargenomen: NOK**

4. AANGESLOTEN TOESTELLEN

Aangesloten toestellen

1	**Merk / Model:**	Vaillant
	Type:	Type C
	Categorie:	I2E+
	Pn in kW:	24
	Serie Nr:	21251800100218493130660232n2
	Bouwjaar:	2021



Opstellingsplaats: Keuken



Uitmonding schouw: Zichtbaar



5. INBREUKEN, OPMERKINGEN EN NOTA'S


Opmerking	Extra detail
nota/note 1.1 De door de fabrikant aanbevolen autovulkaniserende wikkelband of thermokrimpkous is nog aan te brengen op elke PLT fitting. Dit is nodig om het indringen van vocht tussen de kunststof mantel en de roestvast stalen plooibare gegolfde buis te voorkomen en om het losmaken van de fitting door onbevoegden te vermijden.Indien dit niet gebeurt, bestaat de kans dat de distributienetbeheerder de gasteller niet in dienst zal nemen.	De door de fabrikant aanbevolen autovulkaniserende wikkelband of thermokrimpkous is nog aan te brengen op elke PLT fitting. Dit is nodig om het indringen van vocht tussen de kunststof mantel en de roestvast stalen plooibare gegolfde buis te voorkomen en om het losmaken van de fitting door onbevoegden te vermijden.Indien dit niet gebeurt, bestaat de kans dat de distributienetbeheerder de gasteller niet in dienst zal nemen.
Nota/note 1.14 Geen inbreuken vastgesteld.	Geen inbreuken vastgesteld.

6. BESLUIT

☑ **De gasinstallatie voldoet aan de normen zoals bovenaan aangeduid.**

Vrijgave van het keuringsverslag

De inspecteur Vincent Dehaes

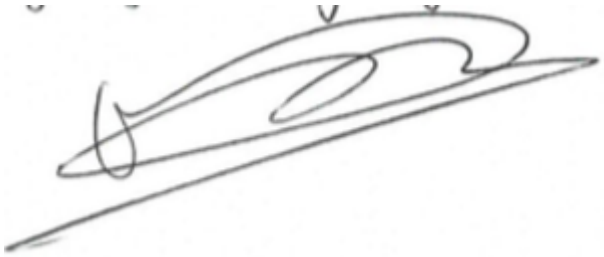


ACEG

ISOMETRISCH SCHEMA VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS
SCHEMA ISOMETRIQUE D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL

Teken volgende elementen van de **volledige installatie** (nieuw of bestaand): gasmeter; leidingdelen aangeduid d.m.v. hoofdletters A, B, ... met hun diameter, lengte en materiaalsoort (Koper-Staal-PLT (incl. merk)-PE-RVS); kranen; T-stukken; toestellen (soort (bv. ketel), merk, configuratie (bv. C_{33}) en vermogen P_n).
Belangrijk: **duid op** het schema het gedeelte aan dat u zelf hebt uitgevoerd.

Dessinez les éléments suivants de l'**installation complète** (neuve ou existante) : compteur de gaz; tronçons indiqués au moyen de majuscules A, B, ... avec leur diamètre, longueur et la nature du matériau (Cuivre-Acier-PLT (y compris la marque)-PE-Inox); vannes; Tés; appareils (type (p.ex. chaudière), marque, configuration (p.ex. C_{33}) et puissance P_n).
Important : **marquez** sur le schéma la partie que vous avez réalisée vous-même.

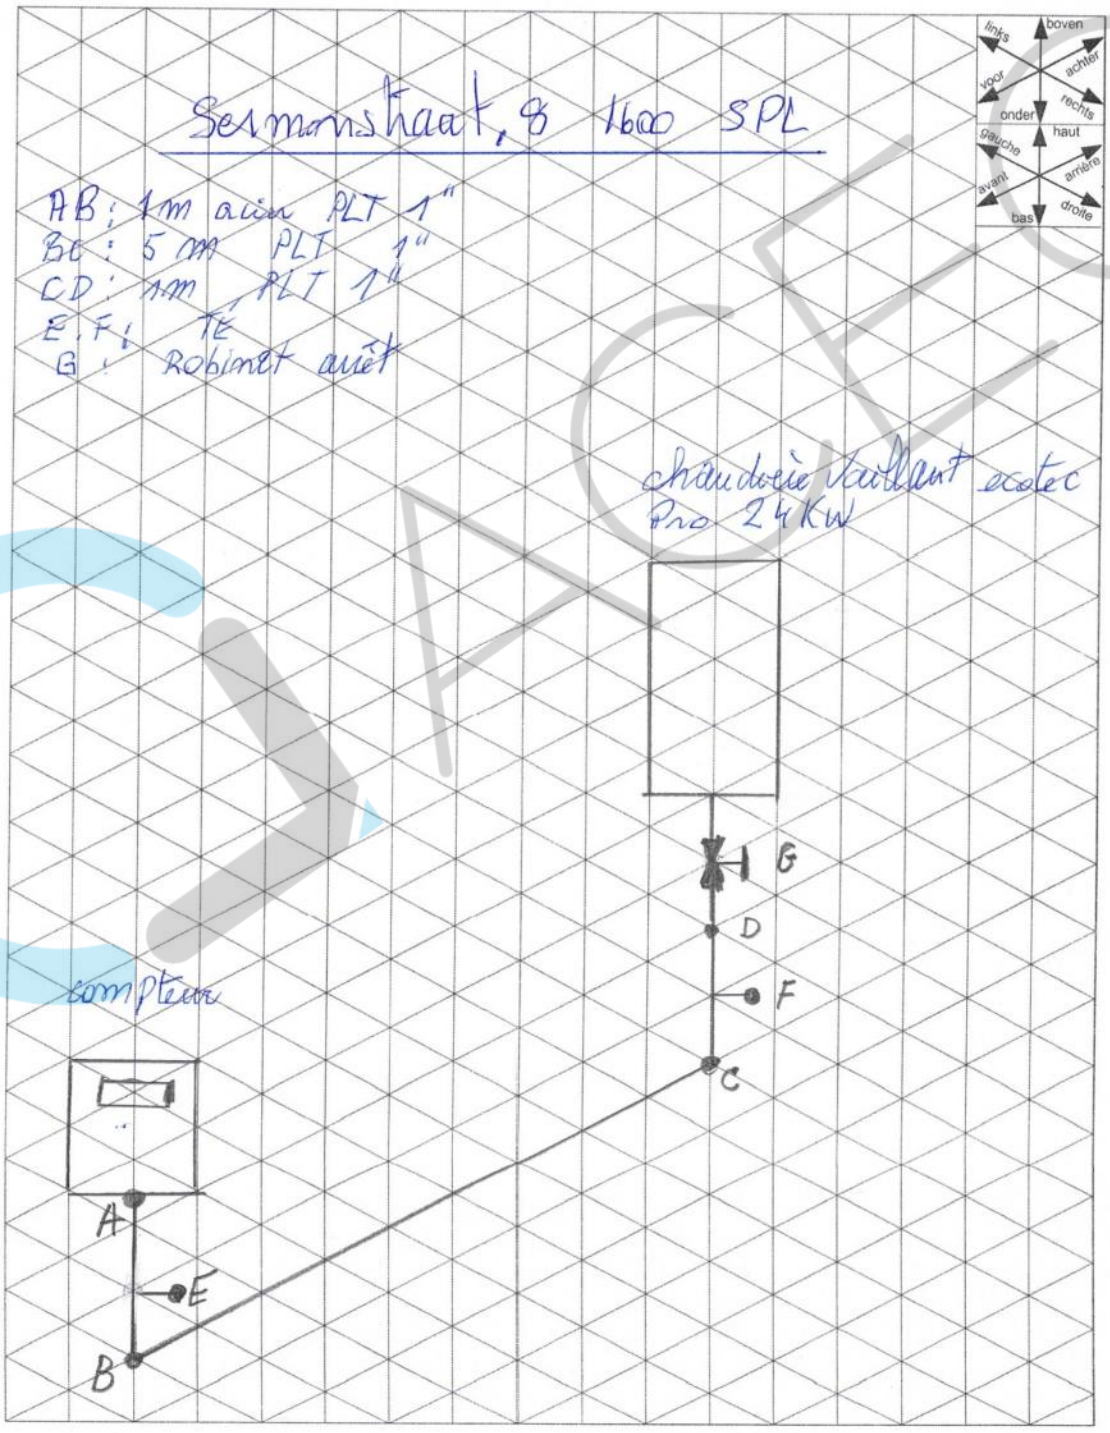

Versie/Version 1.01