

Envoyé à Arramen 6
1712 123



Normec
BTV

Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)
Direction générale de l'Energie

L'INSTALLATION EST CONFORME

Date(s) du contrôle:	12/07/2023	Date d'émission du rapport:	12/07/2023
Rapport N°:	0813-230712-01		

Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visiteur:

Nom: Normec BTV

Adresse: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem

T: 064 33 64 55 E: hainaut-btv@normecgroup.com Numéro d'entreprise: 0406.486.616

L'agent-visiteur: numéro 0813

Identification des tiers:

Client: DUMONT BENOIT

Adresse: RUE DU PONT CAJOT 27, 5500 DINANT

Nom propriétaire, exploitant ou gestionnaire: DUMONT BENOIT

Adresse: ANCIENNE CHAUSSEE DE CINEY 38, 5300 ANDENNE

Responsable des travaux: DUMONT BENOIT

Adresse: RUE DU PONT CAJOT 27, 5500 DINANT

Numéro de TVA:

Identification de l'installation électrique:

Nom: DUMONT BENOIT

Adresse: ANCIENNE CHAUSSEE DE CINEY 38, 5300 ANDENNE

Code EAN:

Numéro compteur: 73322714

Cabine haute tension privée: Non

Type d'installation: unité d'habitation

Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019: Visite de contrôle (6.5)

Date de la réalisation de l'installation: A partir du 01/10/1981 jusqu'au 01/06/2020, A partir du 01/06/2020

Informations contenu contrôle: Néant

Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: appliqué

Autre(s) référence(s) légale(s): n/a



VMA - 62.00

Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2

2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers

normecbtv.com

Données de l'installation électrique:

Tension et nature du courant: 3 x 230V

Canalisation d'alimentation du tableau principal: Type: VFVB - Section: 4 x 10 mm²

Type d'électrode de terre: Barre de terre

Nombre de tableaux: 1

Valeur nominale de la protection du branchement: 24A

Type de coupure générale: 4P 40A/300mA

Type de schéma de mise à la terre: TT

Nombre de circuits: 14 (réserve inclus)

DESCRIPTION:

Voir schémas unifilaires et plans de position

Dispositifs à courant différentiel installés: 4P 40 A 300 mA type A, circuit
(s) protégé(s): Voir schémas
nombre : 1

Dispositifs à courant différentiel installés: 4P 40 A 30 mA type A, circuit
(s) protégé(s): Voir schémas
nombre : 1

Réf. rapport du contrôle de conformité: pas d'application

Localisation des canalisations souterraines: pas d'application



Résultats du contrôle:

Mesures et essais:

Résistance de dispersion de la prise de terre: 14,69 Ohm Valeur de la résistance d'isolement général: 7 MOhm

Test des dispositifs à courant différentiel via test bouton: OK

Test des dispositifs à courant différentiel via test boucle de défaut: OK

Continuité des conducteurs de protection: OK

Infractions constatées:

Néant



VMA - 62.00

Installations électriques à basse tension et à très basse
tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2

2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers

normecbvtv.com



Normec
BTV

Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Direction générale de l'Energie

Remarques:

- 1 La réalisation du projet ou les travaux sont entamés avant le 01/06/2023, le contrôle de conformité est effectué avec l'application du point 1 de la sous-section 6.5.8.1 du Livre 1.

Conclusion du contrôle:

1. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 12/07/2048
 - Les schémas unifilaires et plans de position de l'installation ont été datés et signés.
 - Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation ont été scellées.

Heure d'achèvement:

agent-visiteur 0813 p.o. du directeur technique

12/07/23 9:56

Le directeur technique, ir. Bart van Rossum



VMA - 62.00

Installations électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 - AR 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:


Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers


normecbvtv.com

1

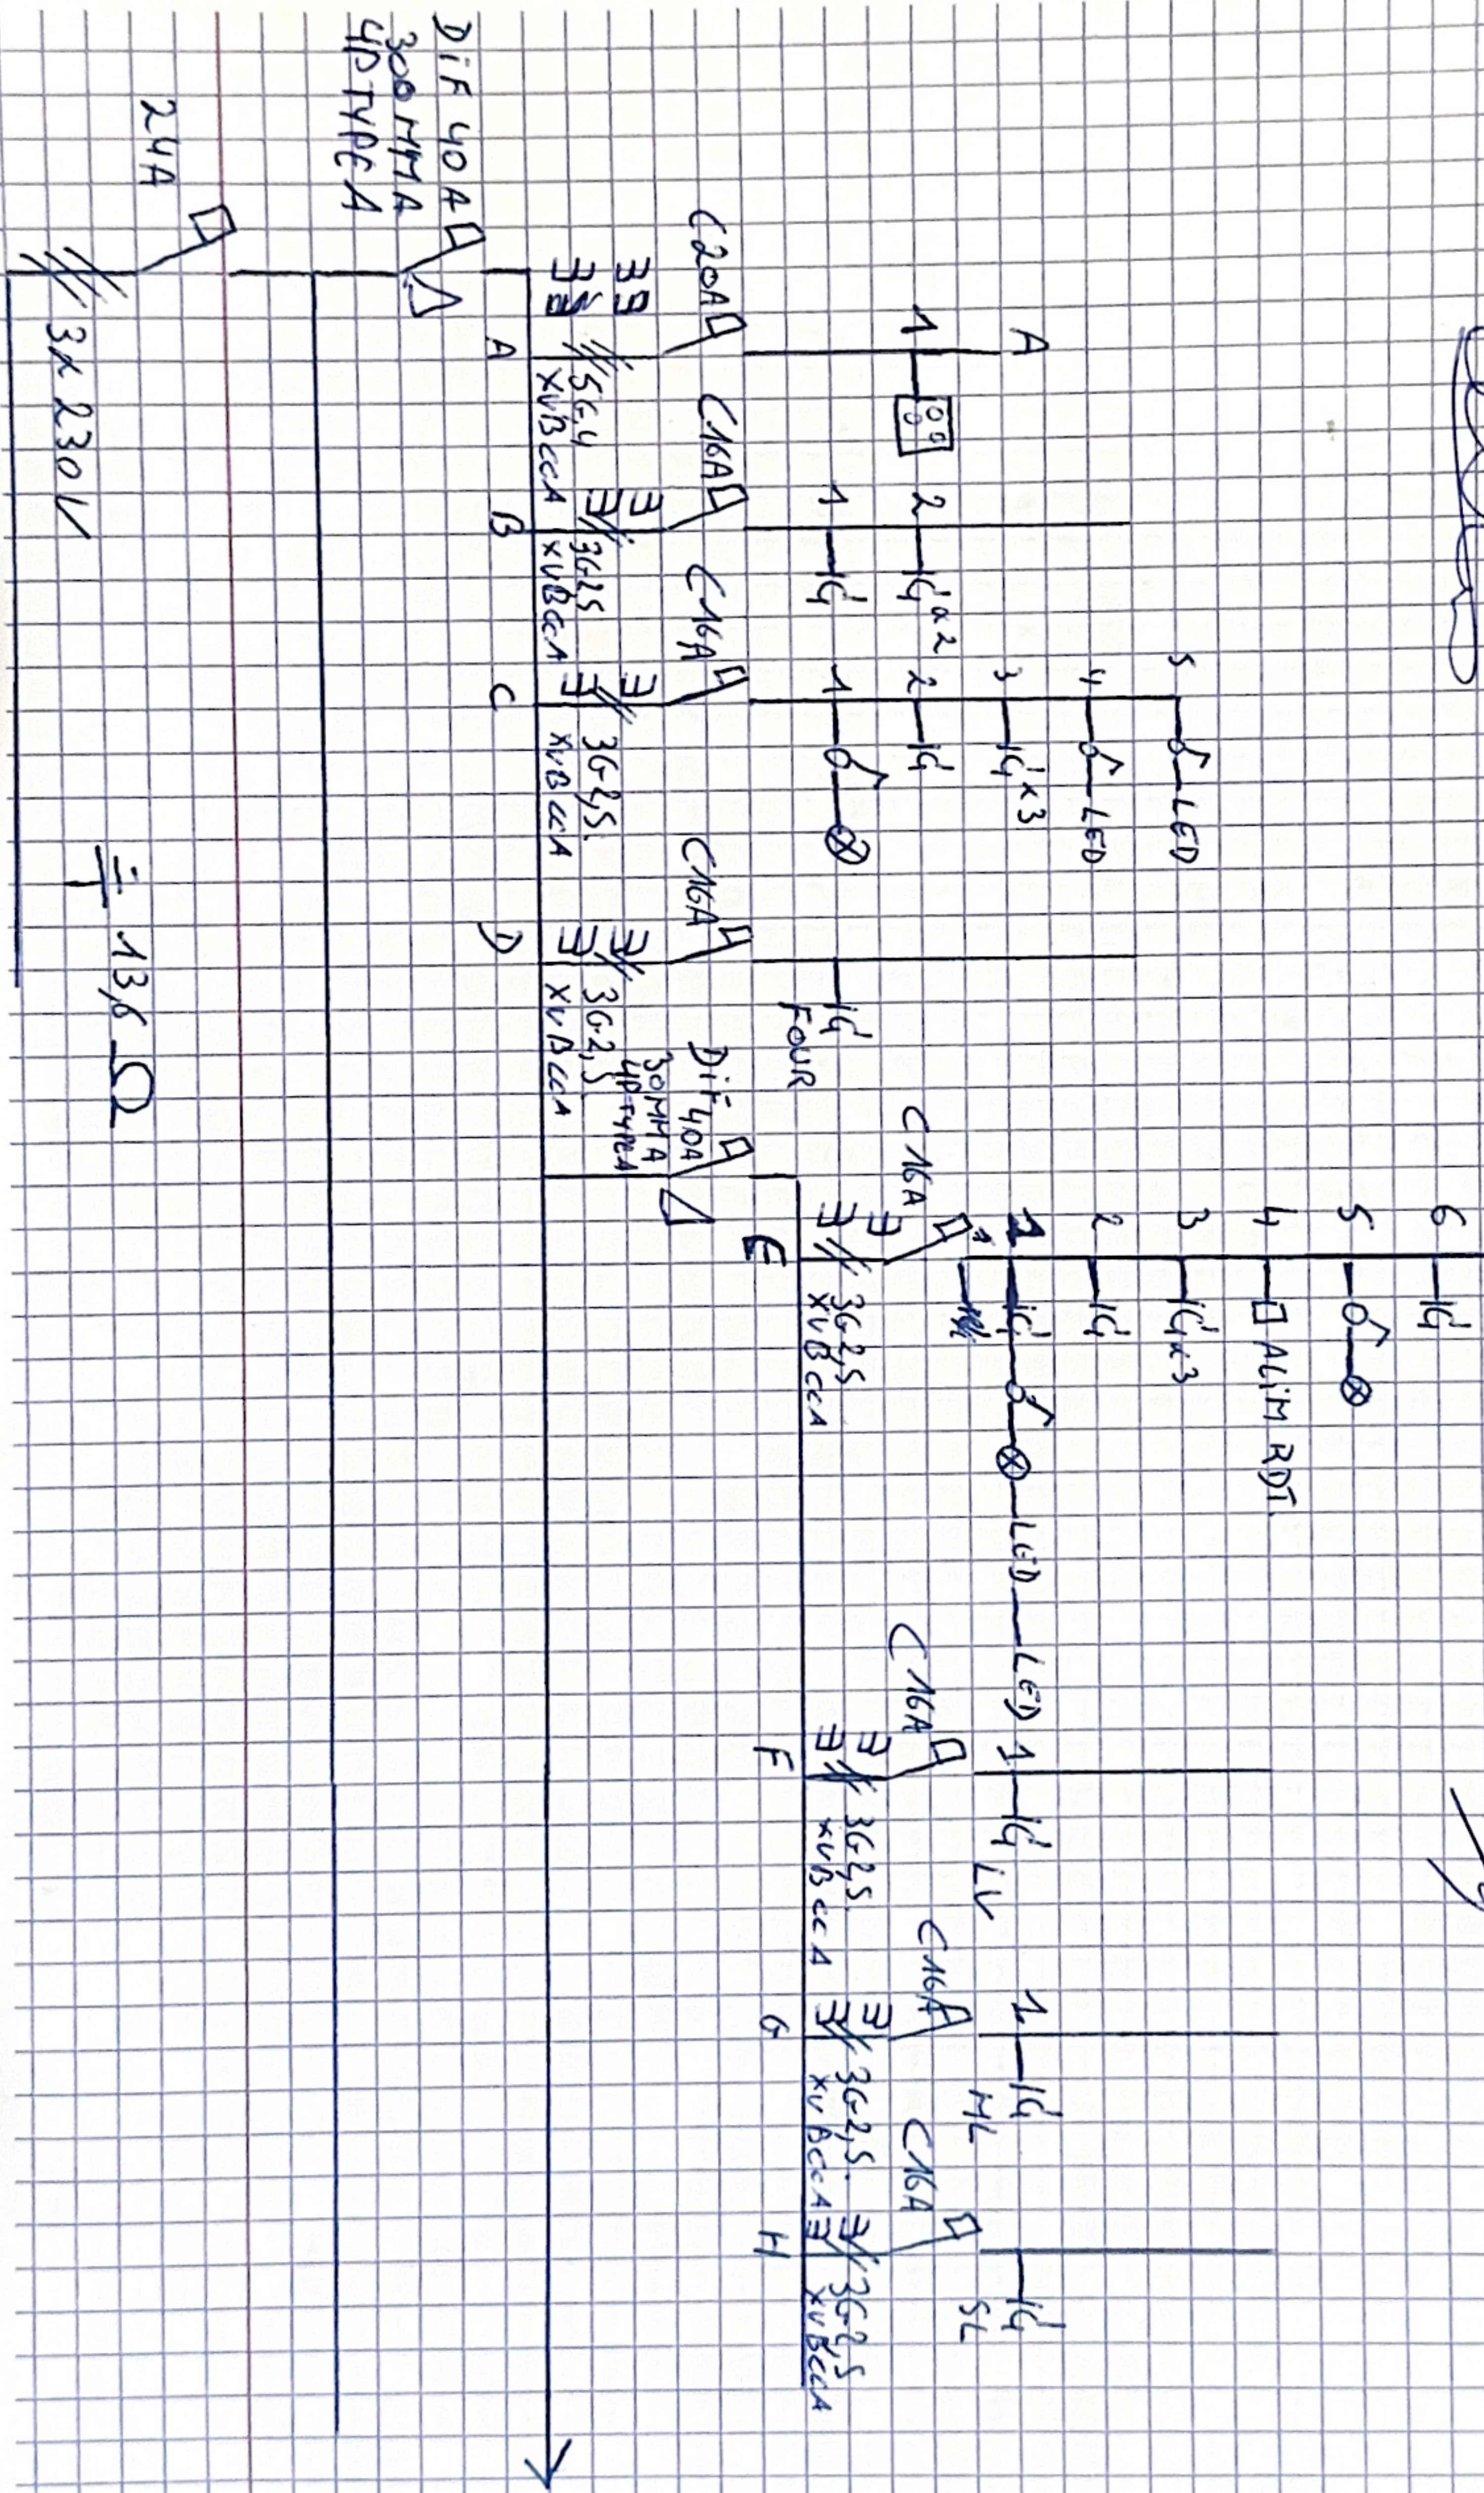

CORE TRUSS
 Ave. 4400 DE CIVIC, 38
 5300 A-DOANE
 C1: 522-1554414-63

BTU 0843
 12/07/23

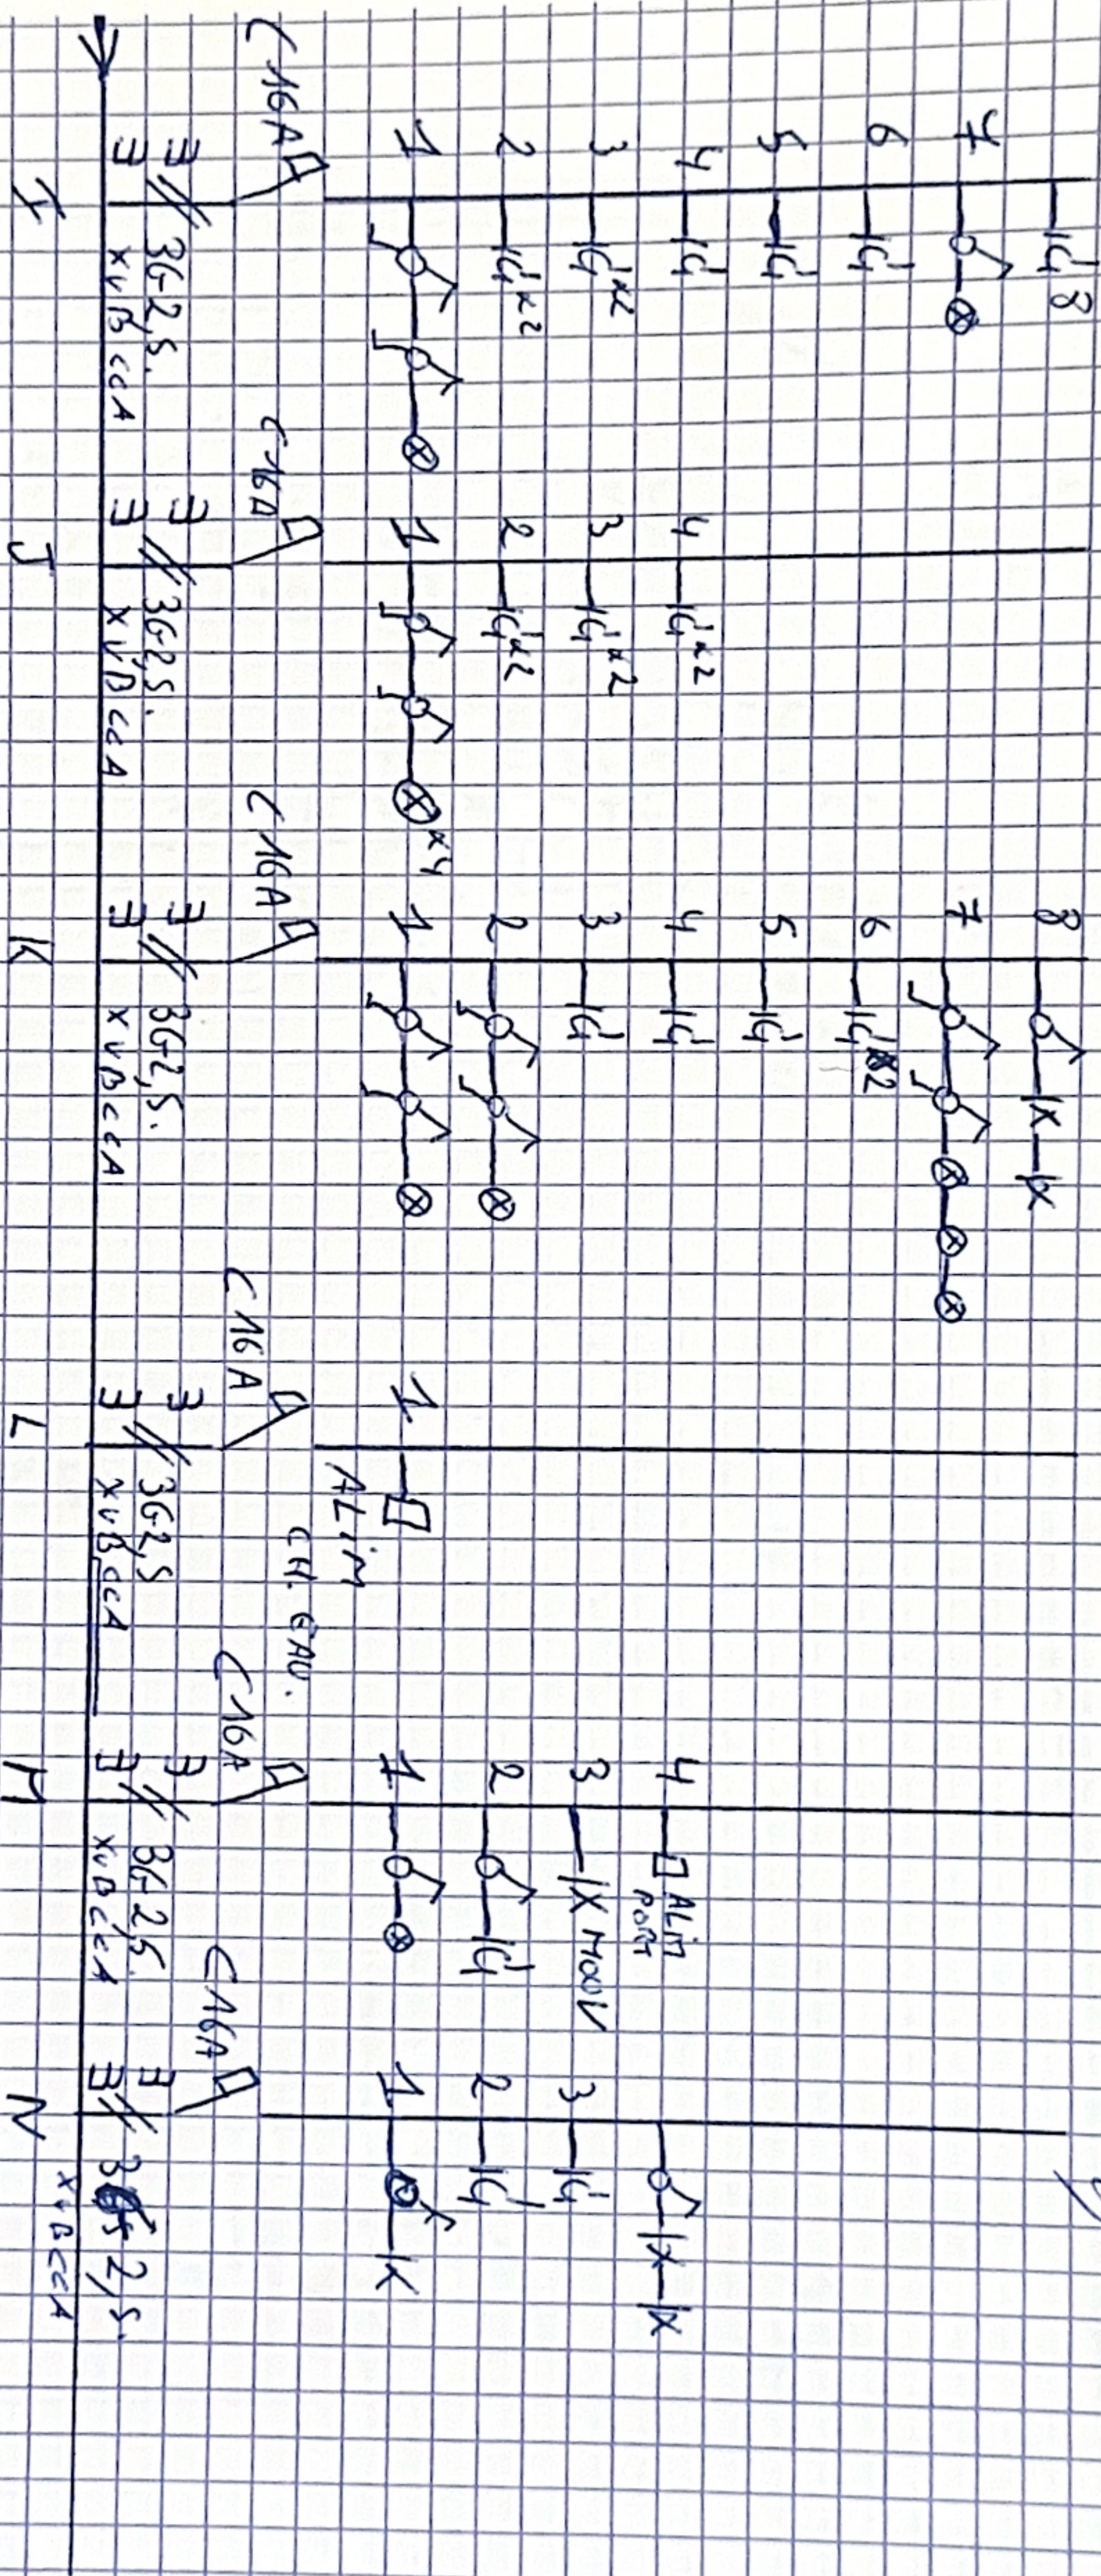


REF.

CORRECT DRAWING
 AND CHECK OF
 5300 AND 5302
 C1: 5302-1654473-63

12/07/03

BT0813

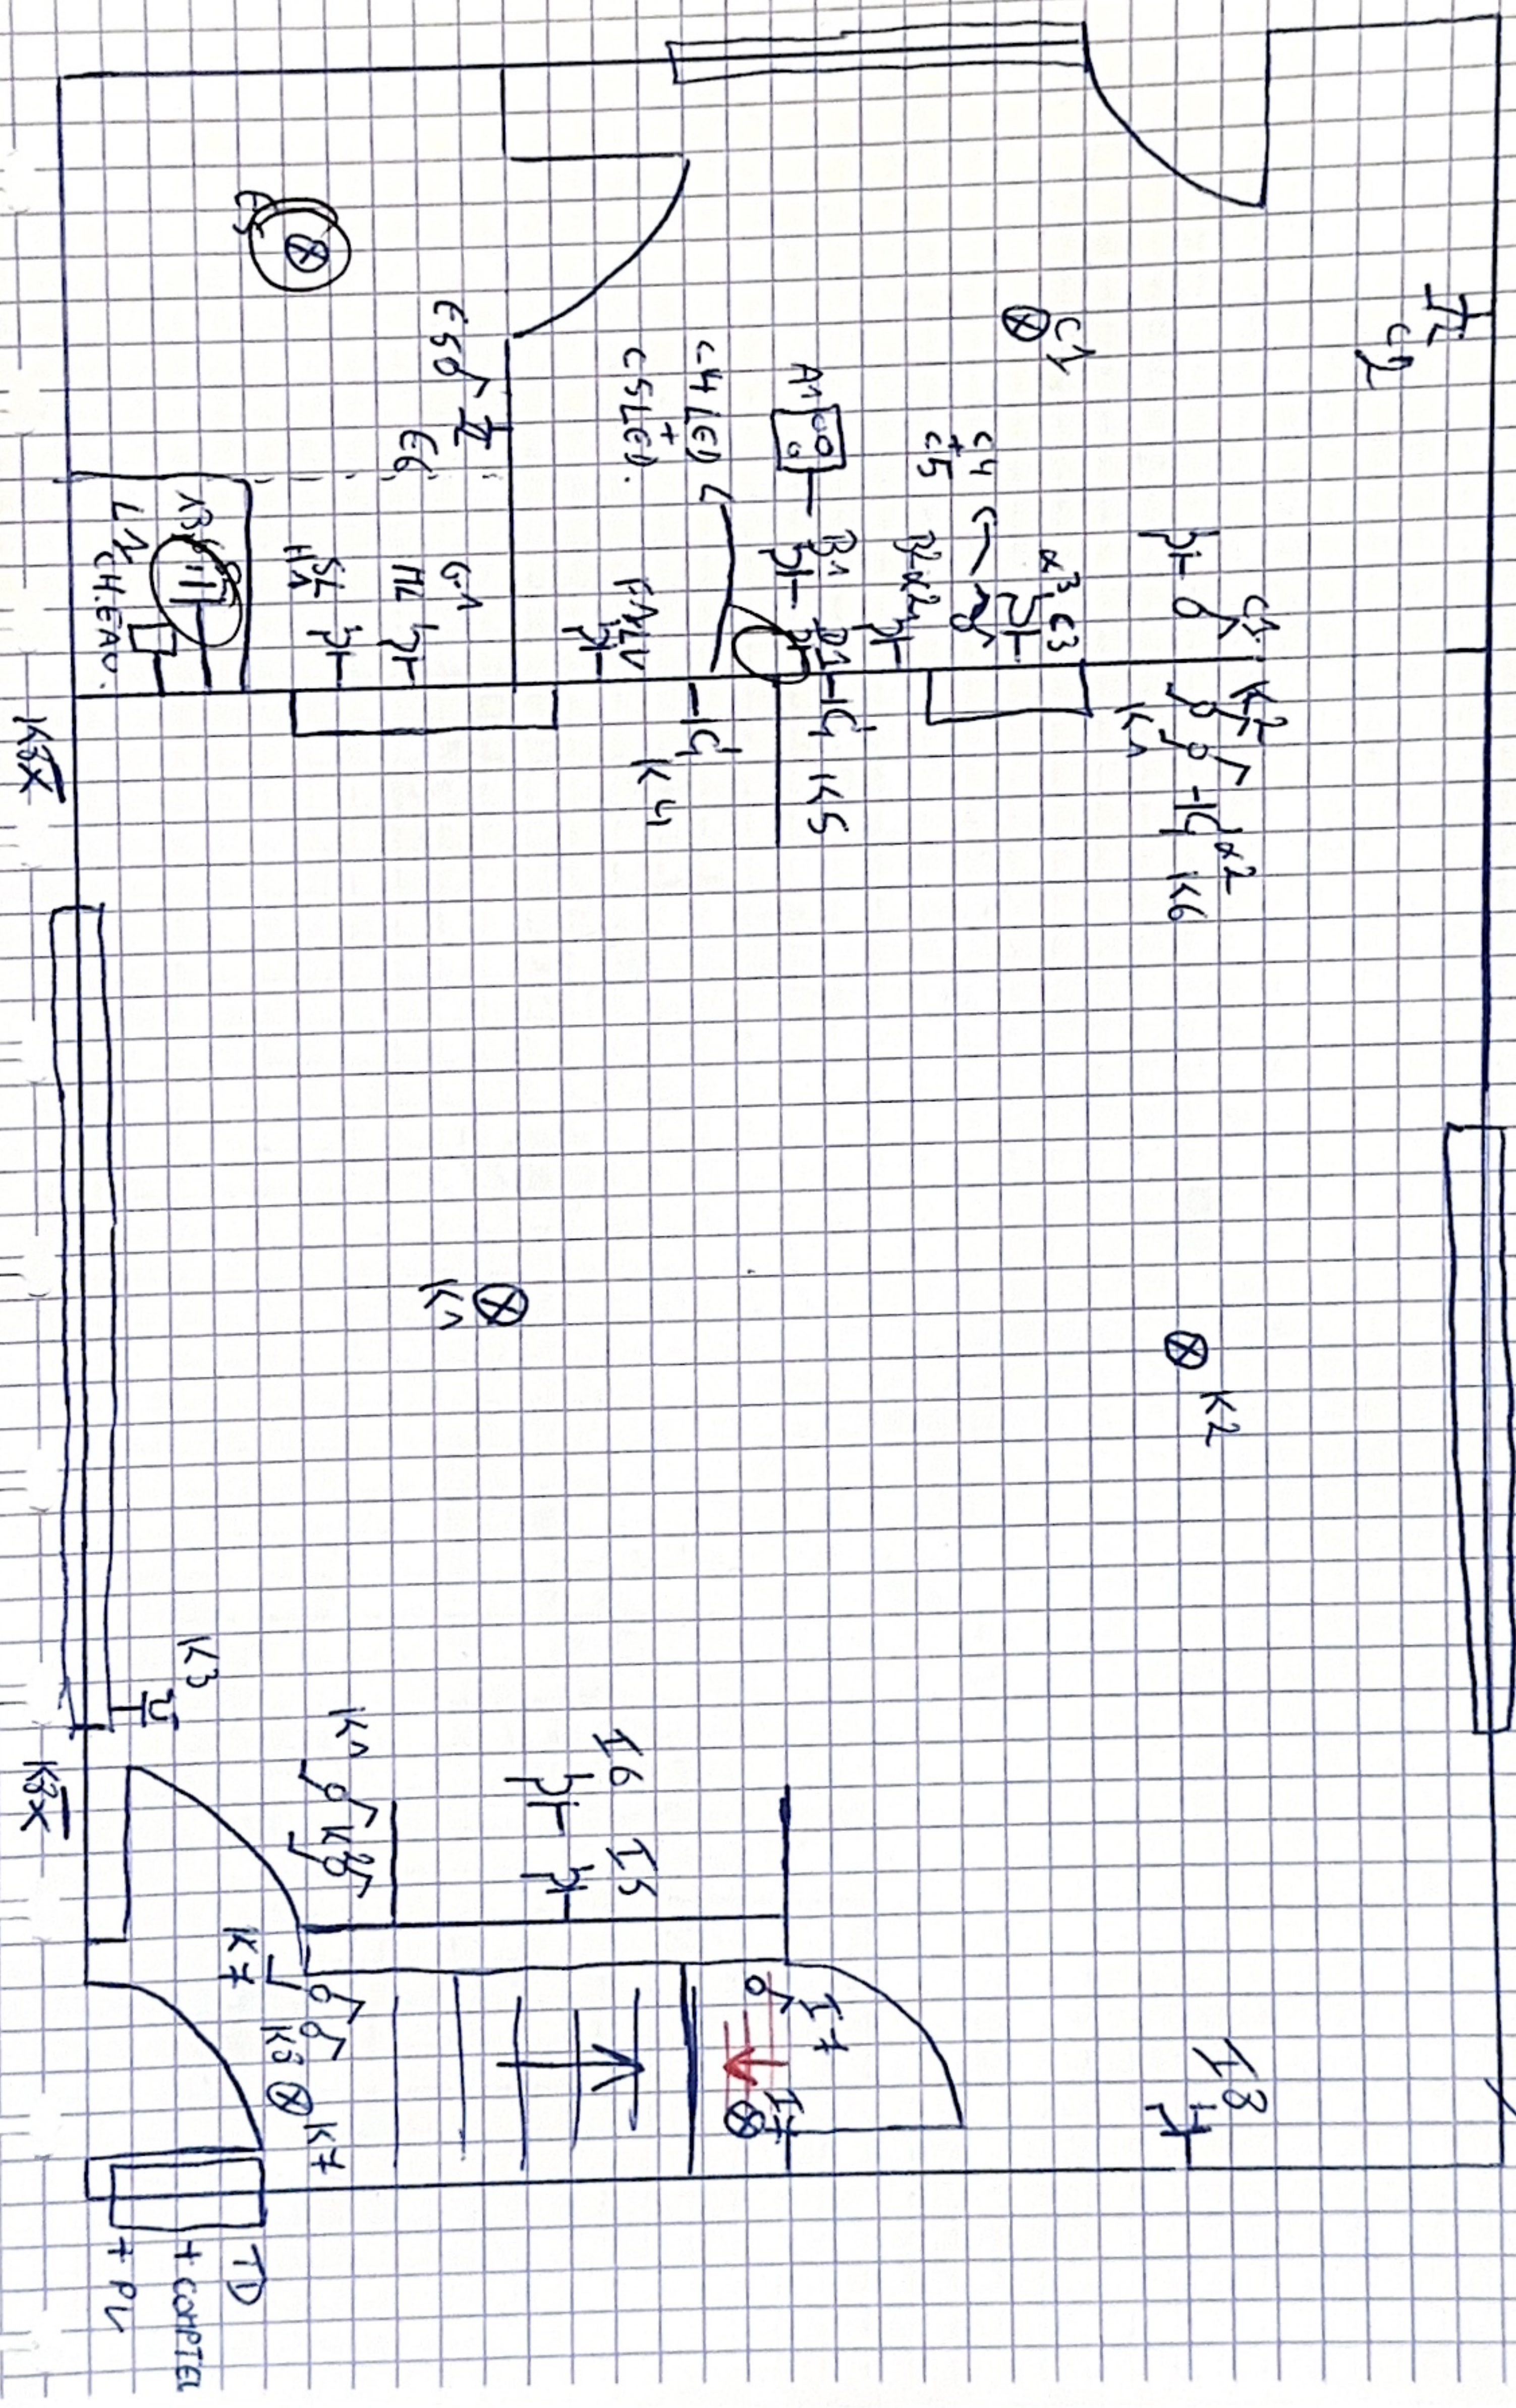

+1


LCRRE 132 VCE
ANS. SHEET CARRY 38
5300 AND 10000

CI: 5302-16544-44-63



BTU 0813

12/07/93

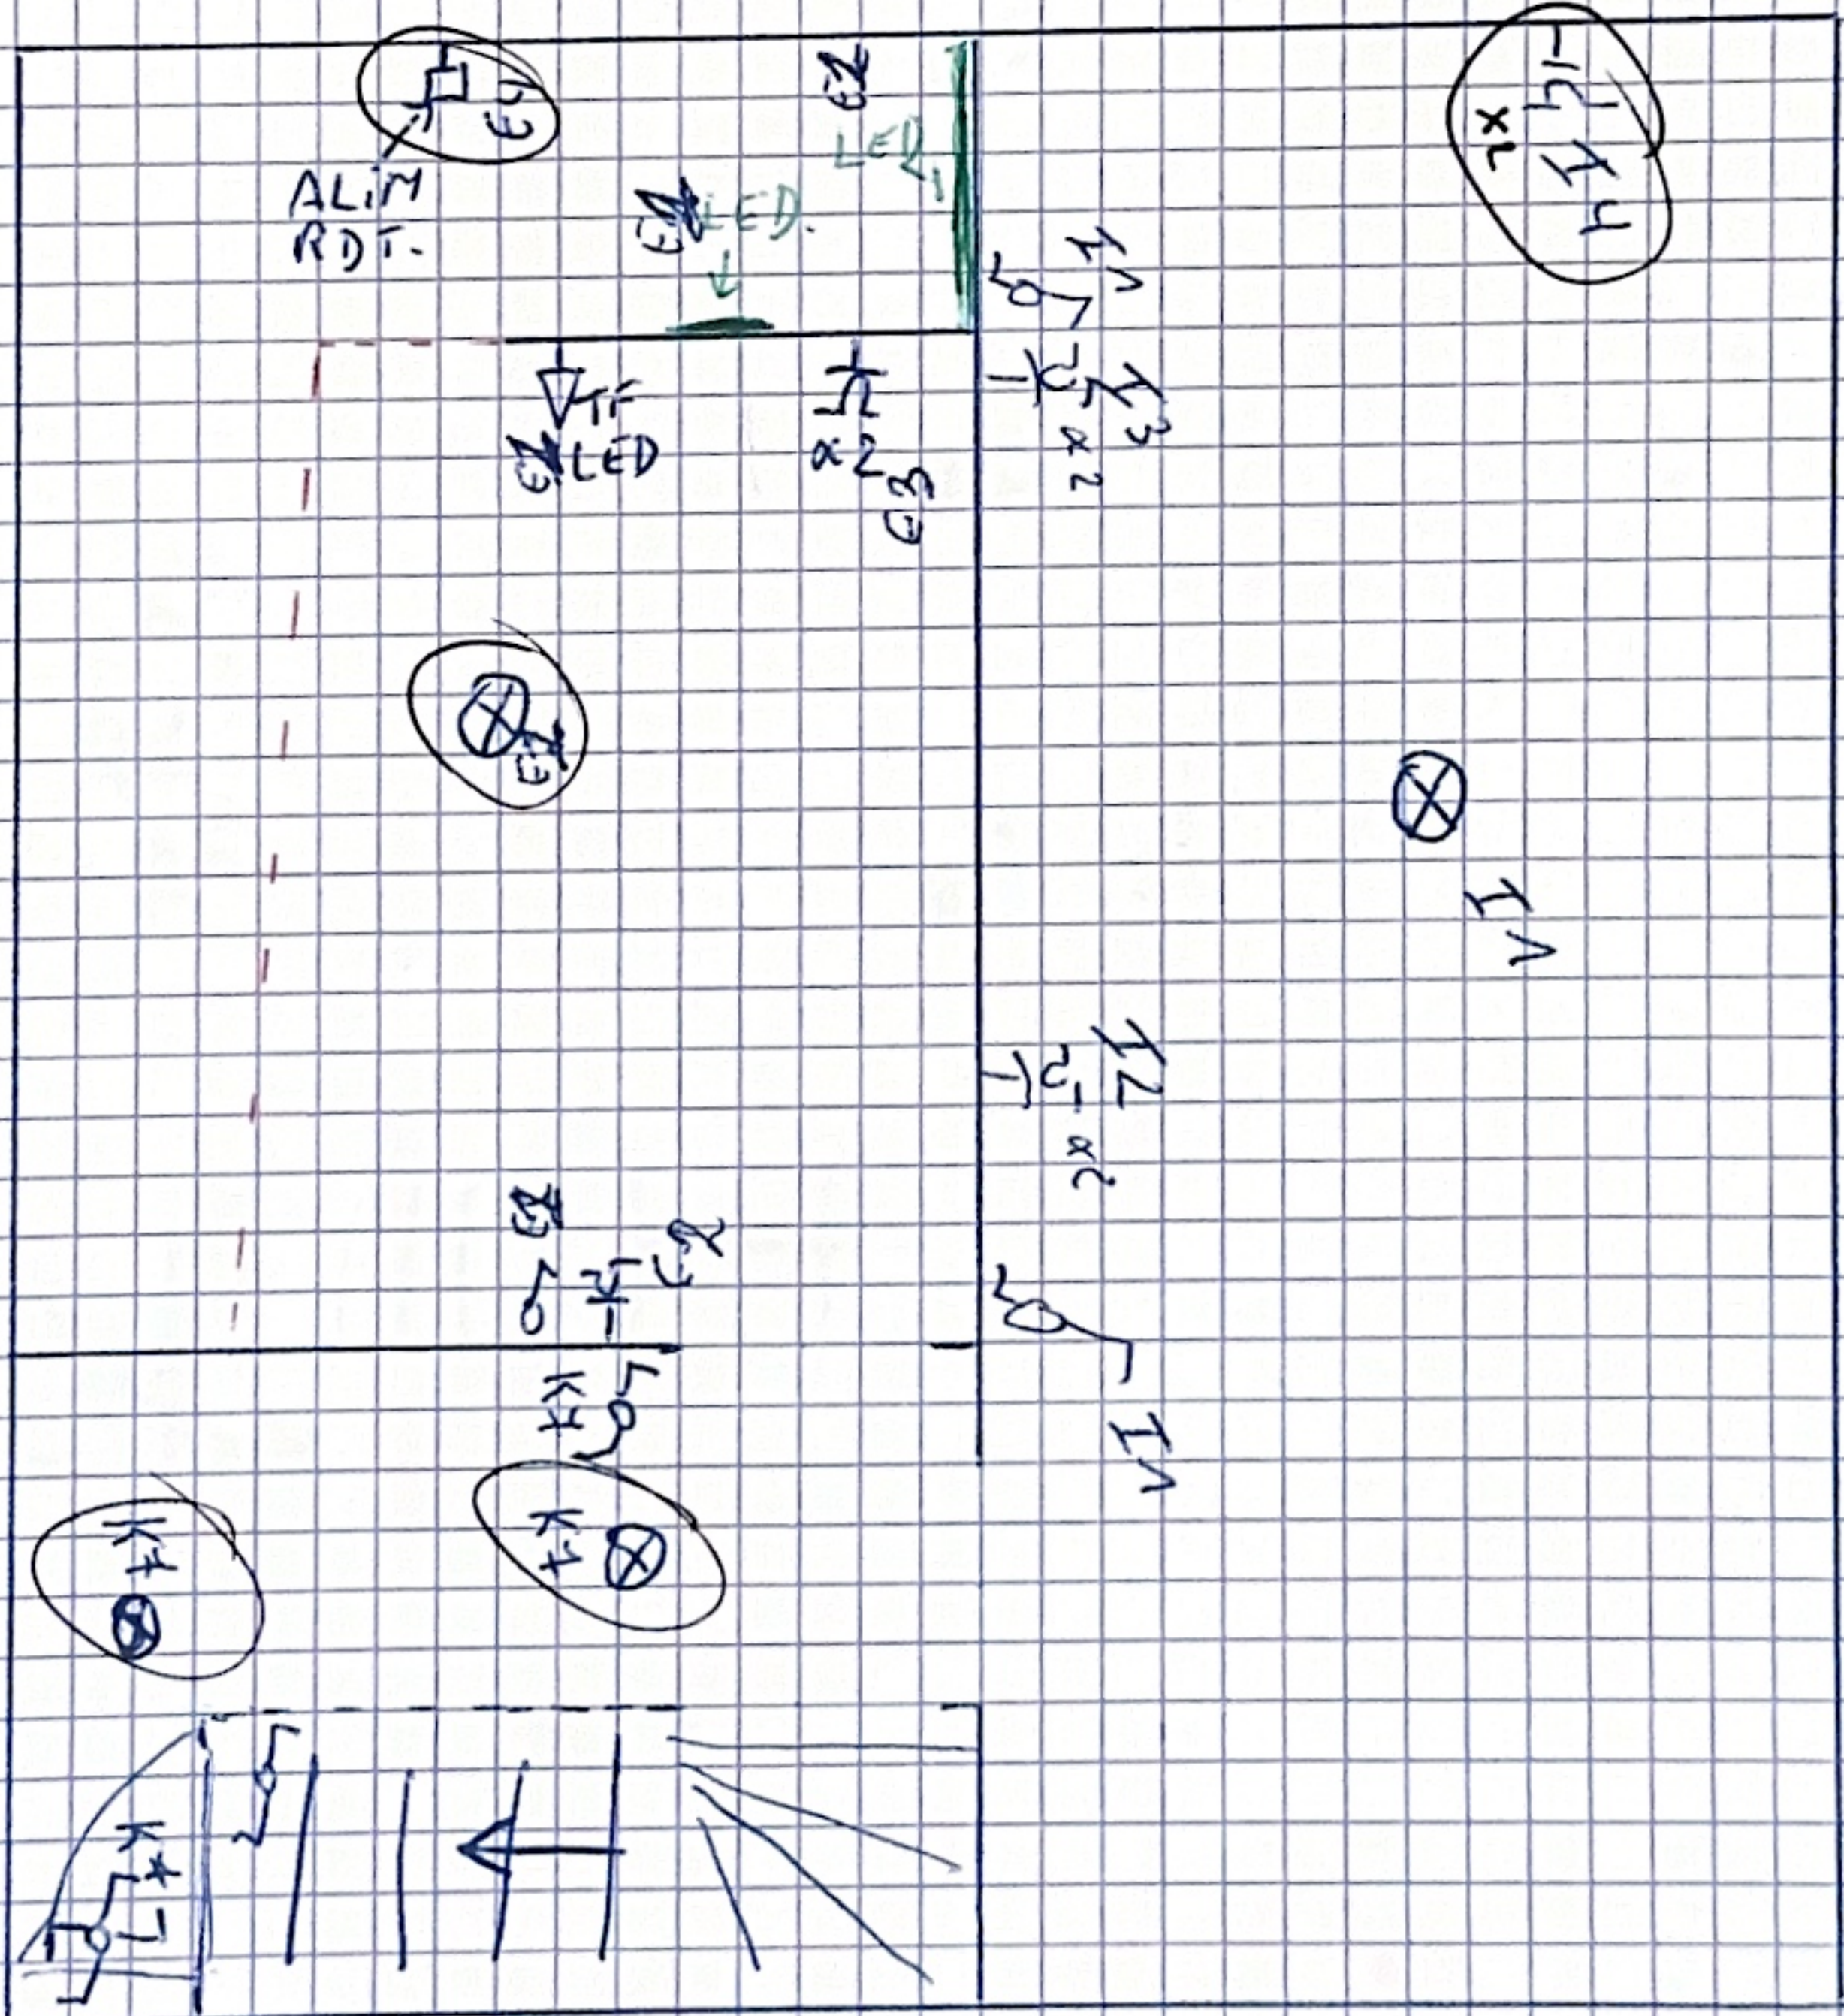

+2

CORRE BRUCE
M.S. SHEET OF 15
5300 ANDOMAT
Q: 502-1654474-63

[Signature]

$\frac{1}{2}$ α_2 α_4

$\frac{1}{2}$ α_1

$\frac{1}{2}$ α_1

$\frac{1}{2}$ α_1

$\frac{1}{2}$ α_1

$\frac{1}{2}$ α_2 α_3

$\frac{1}{2}$ α_1 α_2 α_3

$\frac{1}{2}$ α_1

DT10813

12/67/123

[Signature]

BT0843

12/6/123

~~Signature~~

TO REE MAUC
ANS. CASE OF CIVILTY, 39
5300 ANDENUE
C1 502-7554474-63

~~Signature~~

RUE

