

SGS

15ans

Registre n°: ..... Scellé n°: SGS 10611  
 ADRESSE DE L'INSTALLATION: 1070 Bruxelles  
 PROPRIETAIRE (Nom - Prénom): 1070 Bruxelles  
 Adresse: .....  
 DEMANDEUR: .....  
 Adresse: SPR 1070  
 INSTALLATEUR: .....  
 Adresse: .....  
 TVA ou CI: .....



GRD: 1 Compteur n°: 6019357 Index: 579161 Code EAN: 1

### CONTROLE D'INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION ALIMENTEE PAR LE RESEAU DE DISTRIBUTION BT

Appareils de mesure utilisés : Mesureur de terre n°SGS : B176 Mesureur d'isolement n°SGS : B176 Mesureur de continuité n°SGS : B176  
 Schéma liaison à la terre : TT Procédure technique : (RGIE art.86) TEC EE 102  
 Date de contrôle : 15/11/2011 (RGIE-art.87/86)-TEC-EE-211-212

Type de contrôle : ☐ Examen de conformité avant mise en usage (RGIE art.270)  
☒ Visite de contrôle périodique (RGIE art.271 et 271bis)  
☐ Visite de contrôle pour renforcement et/ou changement compteur (RGIE art.276)  
☐ Visite de contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation (RGIE art. 276bis)  
☐ Examen de conformité avant mise en usage d'une installation photovoltaïque (RGIE art.270) (voir verso)

Type d'installation : existante – nouvelle – extension – modification – temporaire – chantier : .....  
 Type locaux – compris dans l'installation : habitation (maison, appartement, autres) – compteur de chantier – domestique – parties communes d'une installation résidentielle, autres : 3 étages

Début des travaux : fondations avant – après 1.10.81 – Installation électrique avant – après 1.10.81 – 1-1-83 – BA4/BA5 : oui / non .....  
 Raccordement : tension : 3x230 V AC-DC ; Protection raccordement : existante : 30 A – prévue : 1 A  
 Câble alimentation tableau principal : 3 x 6 mm<sup>2</sup>, type : V05 ; Inter. général : 40 A, type : 1  
 Type prise de terre : boucle – barres – piquets – conducteur horizontal  
 Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term. : 6 ; Ra = 10 Ω ; Ri tot = 190 MΩ

DESCRIPTION: ☒ voir schéma(s) en annexe

| Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR) |                     |                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| I <sub>n</sub> (A)                                               | I <sub>cc</sub> (A) | Δ I <sub>n</sub> (mA) |
| <u>70</u>                                                        | <u>10000</u>        | <u>300</u>            |
| Circuit                                                          | Calibre             | Ligne / Utilisateur   |
|                                                                  | <u>Voir schéma</u>  |                       |

| Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR) |                     |                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| I <sub>n</sub> (A)                                               | I <sub>cc</sub> (A) | Δ I <sub>n</sub> (mA) |
| <u>40</u>                                                        | <u>10000</u>        | <u>30</u>             |
| Circuit                                                          | Calibre             | Ligne / Utilisateur   |
|                                                                  | <u>Voir schéma</u>  |                       |

- DPCDR installés adaptés à la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre : bon – infractions – remarques .....
- Protections installées contre les surintensités adaptées aux sections des circuits qu'elles protègent : bon – infractions – remarques .....
- Existe-t-il : salle de bains – lessiveuse – lave-vaisselle – séchoir – salle de douche : oui – non .....
- Existe-t-il des influences externes particulières : oui – non (si oui, voir en annexe) .....
- Eclairage TBTS placé : oui – non .....
- Chauffage électrique placé : oui – non .....
- Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas : bon – infractions – remarques .....
- Etat du matériel électrique : bon – infractions – remarques .....
- Protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects : bon – infractions – remarques .....
- Continuité des liaisons équipotentielles principales et supplémentaires : bon – infractions – remarques – pas applicable .....
- Matériel électrique fixe et mobile : bon – infractions – remarques .....
- Contrôle du fonctionnement des DPCDR par leur bouton test ou via un courant de défaut : bon – infractions – remarques .....

#### INFRACTIONS – REMARQUES:

non

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : voir verso

#### CONCLUSION : (Information importante au verso)

Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

- ☒ L'installation est conforme aux prescriptions du RGIE, sous réserve de ☒ (voir verso 1). Le prochain contrôle périodique est à effectuer avant le 15/11/2012. Le DPCDR général est – était plombé. Les schémas, unifilaire(s) et de position, ont été visés et sont signés par les deux – trois personnes intéressées.
- ☐ L'installation n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE (voir verso 2). Le DPCDR était plombé.
- Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le ..... / ..... / .....
- Une visite complémentaire est à exécuter par un organisme agréé au terme du délai de 18 mois prenant cours le jour de l'acte de vente.

L'INSPECTEUR:  
N° + nom + signature

NOM - FONCTION/QUALITE:  
Vu inspecteur à la date ci-dessus

Feuillet BT n° 170774

VISA DU GRD:

DATE: .....

Les conditions générales de SGS Statutory Services Belgium, en votre possession, sont applicables pour ce rapport.

SGS Statutory Services Belgium ASBL

Bd International, 55/D  
Square des Conduites d'Eau, 1

1070 Bruxelles  
4020 Liège

t +32 (0)2 411 60 35  
t +32 (0)4 365 62 71


f +32 (0)2 411 38 70  
f +32 (0)4 366 14 93

e sgs.brussels.sgsssb@sgs.com  
e sgs.liege.sgsssb@sgs.com

BLEE10.13F - 22/03/11

| Appartement                                                                                                           |                                                                                                              | WERF/CHANTIER                                                                                                                               |                           | Situatieschema / Schéma de situation |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>INSTALLATEUR</b><br>Naam/Nom : Spri Alter<br>BTW / TVA : 0861-523-330<br>Datum/Date : 14-12-2011<br>Handtek/Sign : | <b>KEURING/CONTROLE</b><br>Gecontroleerd door :<br>Naam/Nom : 15. 12. 2011<br>Datum/Date :<br>Handtek/Sign : | <b>WERF/CHANTIER</b><br>Naam/Nom : Restivo Christine<br>Straat/Rue : Av. De L'Immortel 1<br>Gemeen/Comm : 1070 Anderlecht<br>Handtek/Sign : | <b>FIX-O-CAD</b><br>02441 | 1N: (400V)/230V-                     |  |



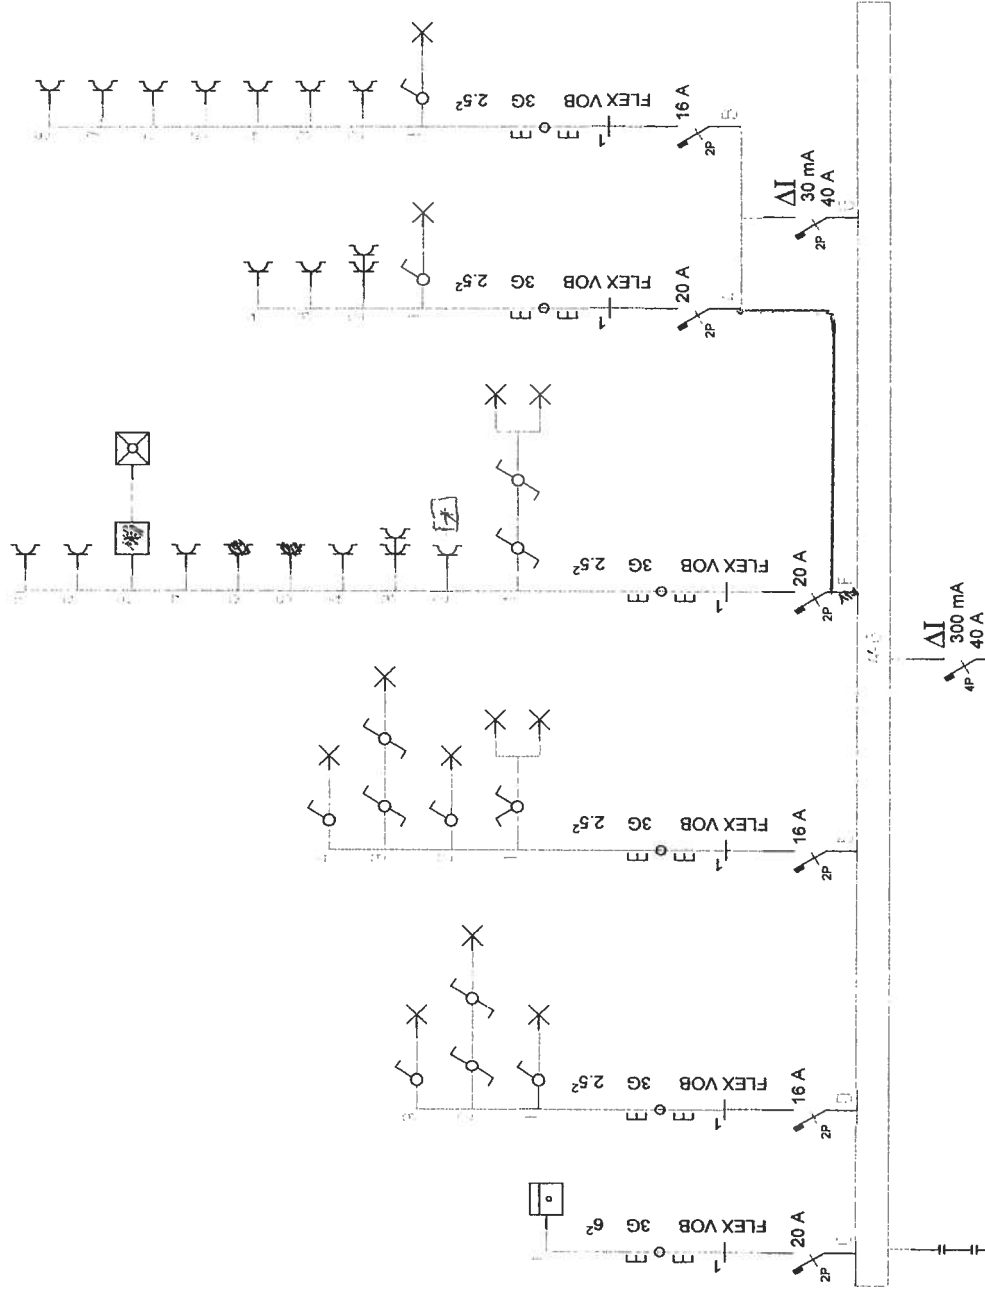

# Eendraadsschema/Schéma unifilaire

| INSTALLATEUR                                                                           | WERF/CHANTIER                                                                                                 | KEURING/CONTROLE                                                                                          | 1N, (400V)/230V/~             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Naam/Nom Sprl Alter<br>BTW / TVA 0881-523-330<br>Datum/Date 14-12-2011<br>Handtek/Sign | Naam/Nom Restivo Christine<br>Straat/Rue Av. De L'immortel, 1<br>Gemeent/Comm 1070 Anderlecht<br>Handtek/Sign | Organis: SGS-SSB<br>Naam/Nom Date/Datum 15. 12. 2011<br>Datum/Date 15.12.2011<br>Handtek/Sign VANDENHOECK | <b>FIX-O-CAD</b><br><br>02541 |