



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Oleslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde - België
BTW: BE 0402.726.875 - RPR Brussel - BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 - BIC: GEBABEBB

Verslag nr.:

- ☐ Bollenberg 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Oleslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☒ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



N 309764

Resi code: 1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, voornaam: <u>J. De Ruus</u>	Naam, voornaam: <u>D.G. V. - Jan Van Ruyck</u>
Ident. Kaart nr.: <u>0407.133.546</u>	Adres: <u>Smitsdijk 157 bus 13 app. 3-4</u>
BTW nr.: <u>BE 0407.133.546</u>	Post nr. + Stad: <u>1300 Tienen</u>
	Tel.: <u>1</u>

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270 ☒ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding	☒ Art 86 ☐ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
☐ mobiel ☐ tijdelijk	☐ Art 87 ☐ Art 278	☐ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐	☐ Art 88 ☐ Art	☐ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276: verzwarende ☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid	☐ Art ... ☐ Art	☐ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN: ☐ EAN niet meegedeeld ☒ kWh meter niet geplaatst	
	kWh meter nr.: meterstand dag: nacht: ☐ kWh excl. nacht meter:	
	Bescherming aansluiting (A): ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐ nr.: meterstand:	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐	Type aardelektrode:
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐	☒ aardingslus ☐ pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord: X <u>10</u> mm ² - Type: <u>KUB</u>	☐
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40 A 1.700mA</u>	Aantal borden: <u>1.11</u> Aantal eindstroombanen: <u>4</u>
☐ zie bijlage(n)		

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☐ Montage	☐ Toestellen	☐ Materieel	☒ >1 doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: <u>3</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: <u>50</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test diff.		
Differentieelstroominrichting: ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	☒ Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	☐ Nihil
Opmerkingen	☒ Nihil
	Visum DNB of aangestelde:

Besluit(en):


- ☒ De nieuwe installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker:

Naam: Dewoort Dierk Agent nr.: 1846 Datum: 19.5.1991
Bijlage(n): ☒ Situatieschema(s): 1 ☒ Eéndraadsschema(s): 1 ☐

Voor de directeur generaal: Handtekening

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moesten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moesten getroffen worden opdat de in overtreiding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

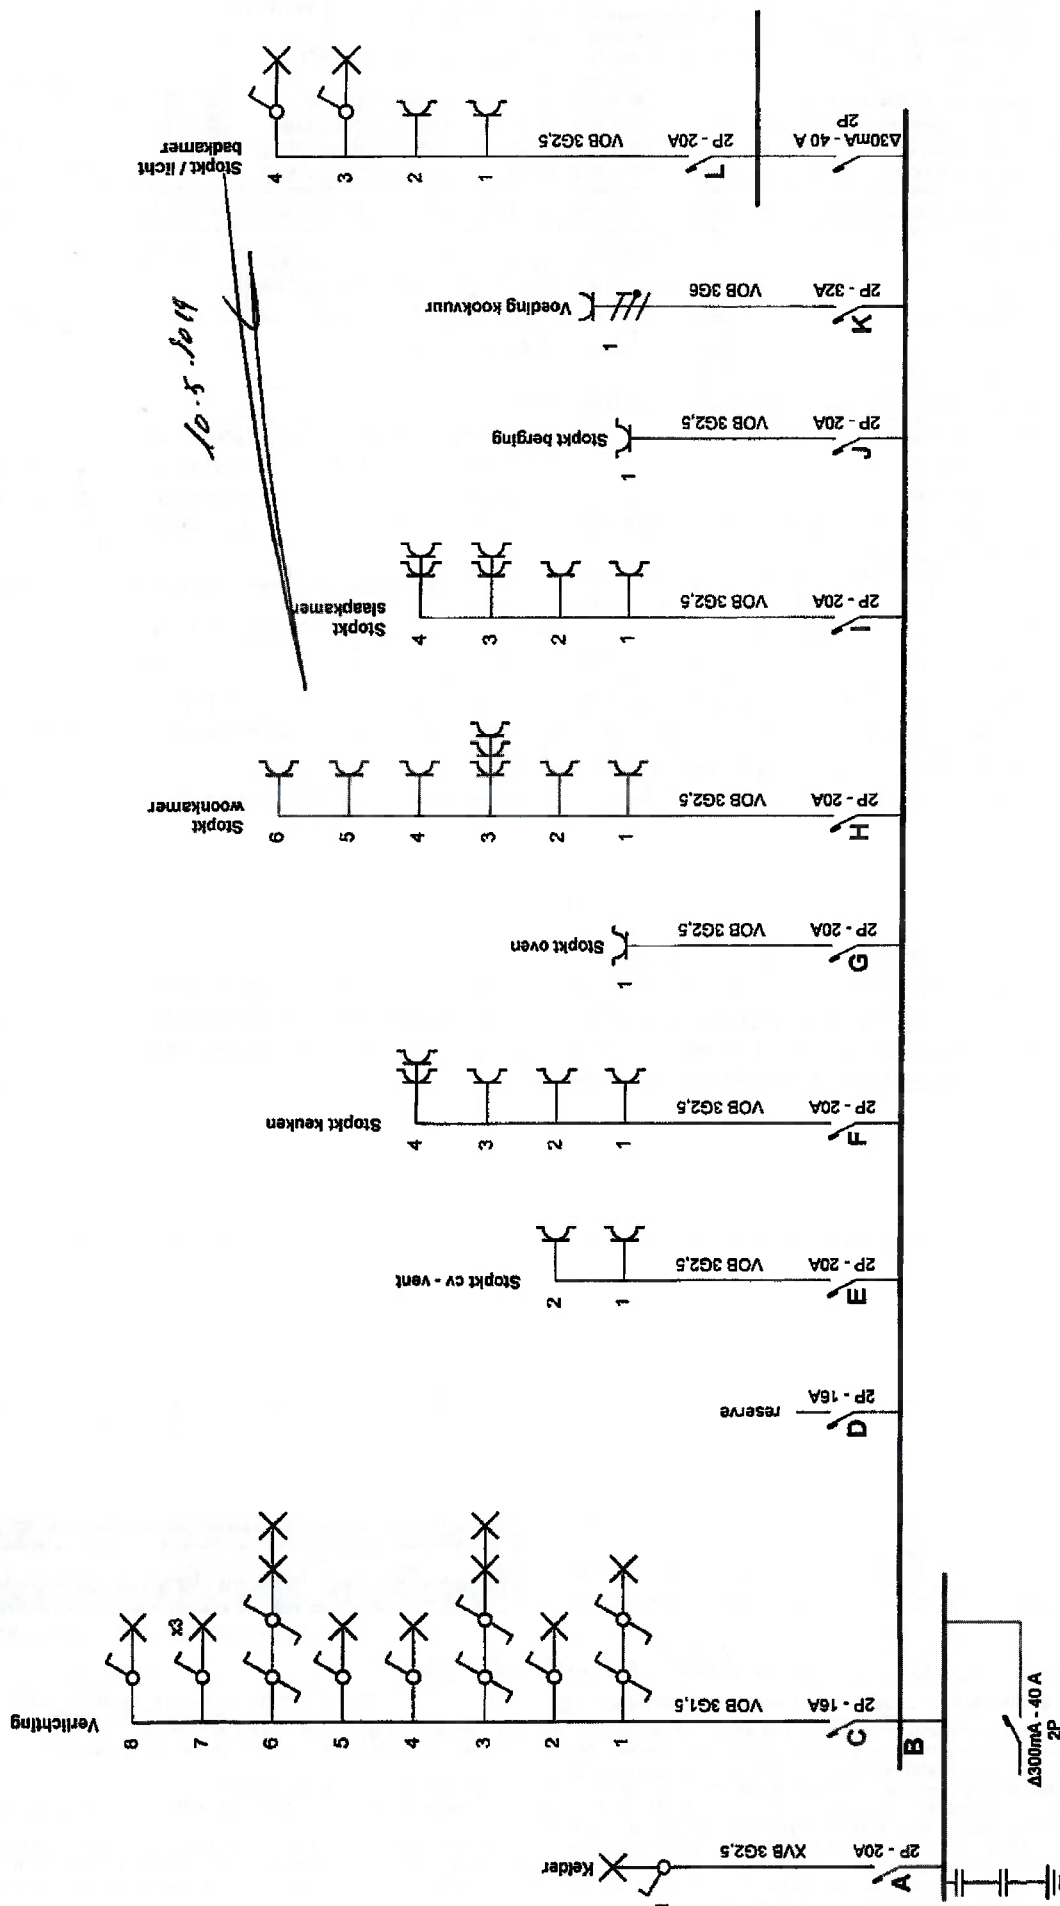


Plaats van de elektrische installatie
Van Haaren app 3,4
Snijskesstraat 157 bus 13
Turnhout

Installateur
J.J. De Prins bvba
Kapeisstraat 41 - 43
2540 Hove
Tel.: 03 455 50 43 GSM: 0476 20 62 84
Fax: 03 454 21 24
e-mail: jjdeprinsbvba@skynet.be
BTW BE 0407.133.546

p. 1/4
Eendraadschema
1 x 400V + N ~ 50Hz



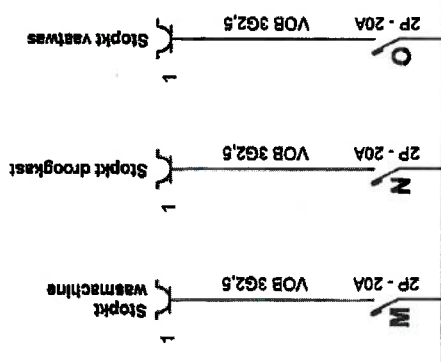

10-5-2011

Plaats van de elektrische installatie
Van Haaren app 3.4
Smiskesstraat 157 bus 13
Turnhout


Installateur
J.J. De Prins bvba
Kapelstraat 41 - 43
2540 Hove
Tel.: 03 455 50 43 GSM: 0476 20 62 84
Fax: 03 454 21 24
e-mail: jjdeprinsbvba@skynet.be
BTW BE 0407.133.546



J.J. DE PRINS

p. 2/4
Eendraadschema
1 x 400V + N ~ 50Hz

10-5-1011

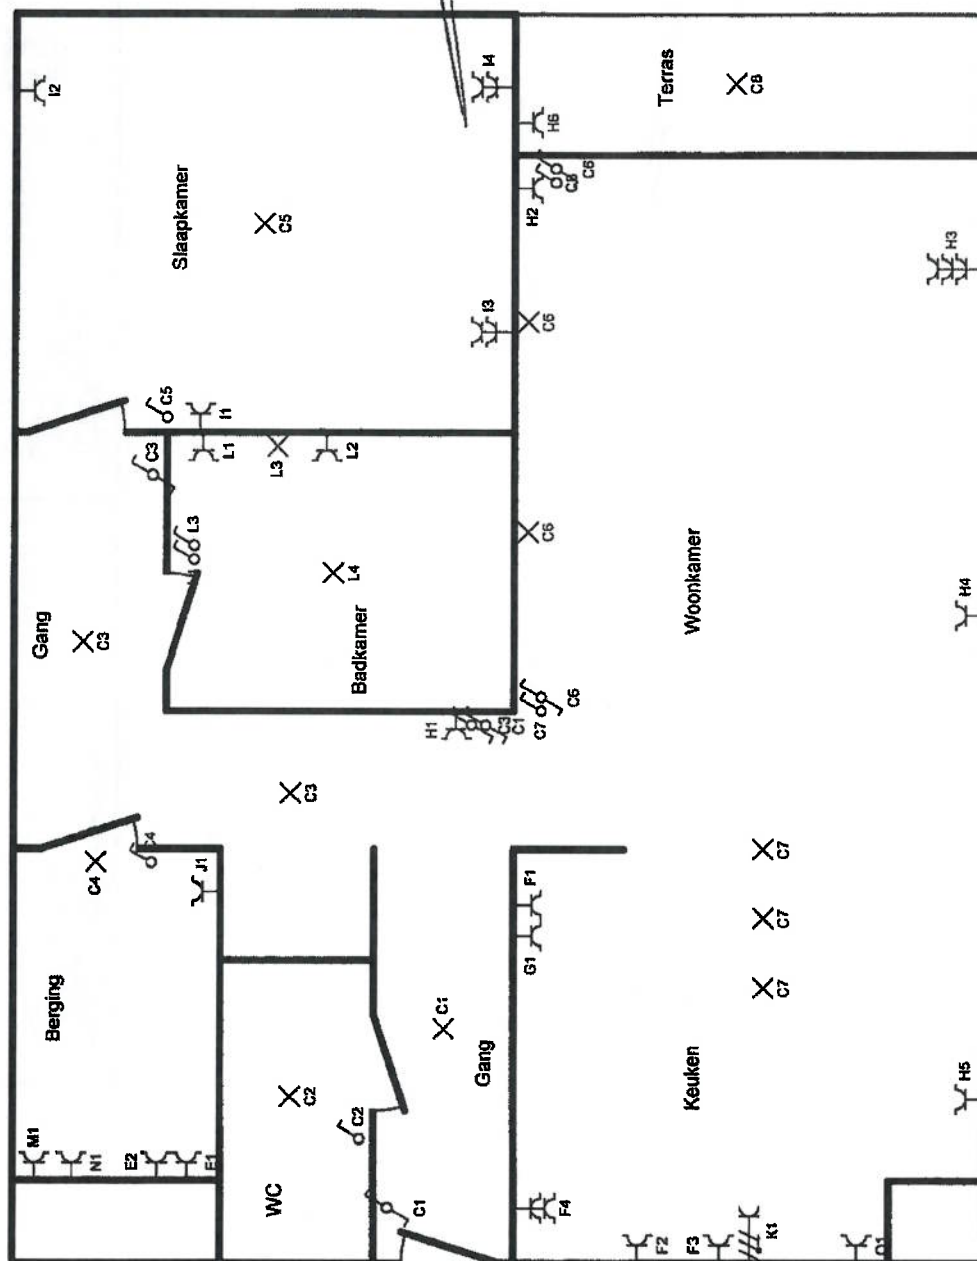

Installateur
J.J. De Prins bvba
Kapeisstraat 41 - 43
2540 Hove
Tel.: 03 455 50 43
Fax: 03 454 21 24
e-mail: jjdeprinsbvba@skynet.be
BTW BE 0407.133.512

p. 3/4
Situationschema
1 x 400V + N ~ 500



2540 HOVE
Tel.: 03 455 50 43 GSM: 0476 20 62 84
Fax: 03 454 21 24
e-mail: jjdeprinsbvba@skynet.be
BTW BE 0407.133.546

- A Kelder
- B
- C Verlichting
- D reserve
- E Stopkt cv - vent
- F Stopkt keuken
- G Stopkt oven
- H Stopkt woonkamer
- I Stopkt slaapkamer
- J Stopkt berging
- K Voeding kookvuur
- L Stopkt / licht badkamer
- M Stopkt wasmachine
- N Stopkt droogkast
- O Stopkt vaatwas

10.5.2019

[Handwritten signature]

Plaats van de elektrische installatie
Van Haaren app 3,4
Smiksstraat 157 bus 13
Turnhout

Installateur
J.J. De Prins bvba
Kapelstraat 41 - 43
2540 Hove
Tel.: 03 455 60 43 GSM: 0476 20 62 84
Fax: 03 454 21 24
e-mail: jjdeprinsbvba@skynet.be
BTW BE 0407.133.546



J.J. DE PRINS

P. 4/4
Lijst Kingen

1 x 400V + N ~ 50Hz