Contrôle Industriel Belge a.s.b.l.

Organisme de contrôle agréé
Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

BELAC 200-INSP

C I B
N° 14922

Bruxelles : 126, b^te12 – Avenue des Croix de Guerre - 1120 Bruxelles — Tél : 02 245 46 95 Fax : 02 215 12 78
Hainaut : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières — Tél : 065 34 76 50 Fax : 065 36 15 88
Liège : 61/63 – Rue Grand-Vinâve – 4101 Jemeppe-Sur-Meuse — Tél : 04 234 17 00 Fax : 04 234 17 80

T.V.A. BE 0406.671.312

cibic@skynet.be

Rapport d'inspection - Installation électrique domestique BT / TBT existante

N° de rapport : 221106160 1

Concerne : conformité du 5e etage Droite

Demandeur : CARTAROSA

Personne sur place : ..... code EAN de l'installation : .....

Adresse de la visite : Bd Louis Mettewie, 55 a 1080 Bxl

Date de visite : 16/06/11 Date d'émission : 16/06/2011 Références client : .....

Référentiel réglementaire : RGIE art. 276 **bis** avec emploi des dérogations ■ de l'art. 271 bis ☐ de l'art. 278
Référentiel procédure CIB-asbl : PRO-INS-E-11

Description de l'installation visitée :

Tension d'utilisation : ☐...
☐3N400 V ■3x230V ☐2x230V ☐ 1N400V

Protection générale du branchement : 40 A mase
Nombre de tableaux : 2 nombre de circuits terminaux : 8

Contrôles par examen visuel, tests et mesures :

Description	En ordre	Pas en ordre	n.a. ou dérog.
Correspondances des schémas à l'installation	✓		
Etat du matériel électrique installé	✓		
Mesures de protection contre les contacts directs	✓		
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test Note : différentiel ☐ plombé ☐ non plombable ☐ à nouveau plombé	✓		
Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels	✓		
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils	✓		
Matériel électrique fixe ou à poste fixe	✓		
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle	✓		
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations	✓		
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre : 10 MΩ	✓		
Résistance de dispersion de la prise de terre : 23 Ω	✓		

Identification des appareils de mesure : reprise dans le dossier équipement individuel de l'agent CIB

Manquements / Notes :

Conclusion :

■ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.
Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur.

☐ ~~L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le :~~

☐ ~~Les résultats du contrôle ne permettent pas de déclarer l'installation conforme. Un examen supplémentaire est à exécuter par le même organisme avant la remise en usage de l'installation.~~

Nom et visa de l'inspecteur :
Pour CIB,
PATSANTZIS Jean

Nom et visa du demandeur pour réception :
CARTAROSA G.

RESIDENCE LEVANTO

BLD LOUIS METTEWIE, 55 à 1080 BRUXELLES


5ième A ETAGE

A5 FRIGO 1 PRISE LIVING 1 PRISE LIVING 1 TRIPLE PRISE LIVING 1 PRISE CUIS. À COTÉ DU CHASSIS AV. 20 AMP	**B7** DOULBE PRISE PLAN TRAVAIL 2 PRISES LIV FACADE AVANT 1 PRISE CHAMBRE AV. 1 DOUBLE PRISE CHAMBRE AV. ECLAIRAGE PLAN TRAVAIL 20 AMP	**C3** PRISE SECHOIR 1 PRISE CHAMBRE AR. LUMIERE TERRASSE 20 AMP	**D1** 2 PRISES HALL (téléphone) 20 AMP	**E1** PRISE TAQUE 20 AMP
	F7 6 ECLAIRAGES + BLOC DE SECOURS 20 AMP	**G2** PRISES MACHINE A LAVER DOUBLE PRISES CHAMBRE AV. 20 AMP	**H6** SDB 1PRISE + ECLAIRAGE 1 PRISE HALL 3 PRISES CHAMBRE AR. 20 AMP	**I** DIFFERENTIEL 30 ML 40 AMP

C I G
JEAN PATSAN. ZI 3
0475 66.40.61

Vu le
16/06/2011

RESIDENCE LEVANTO / BLD. METTEWIE, 55 à 1080 BXL / 5ième ETAGE

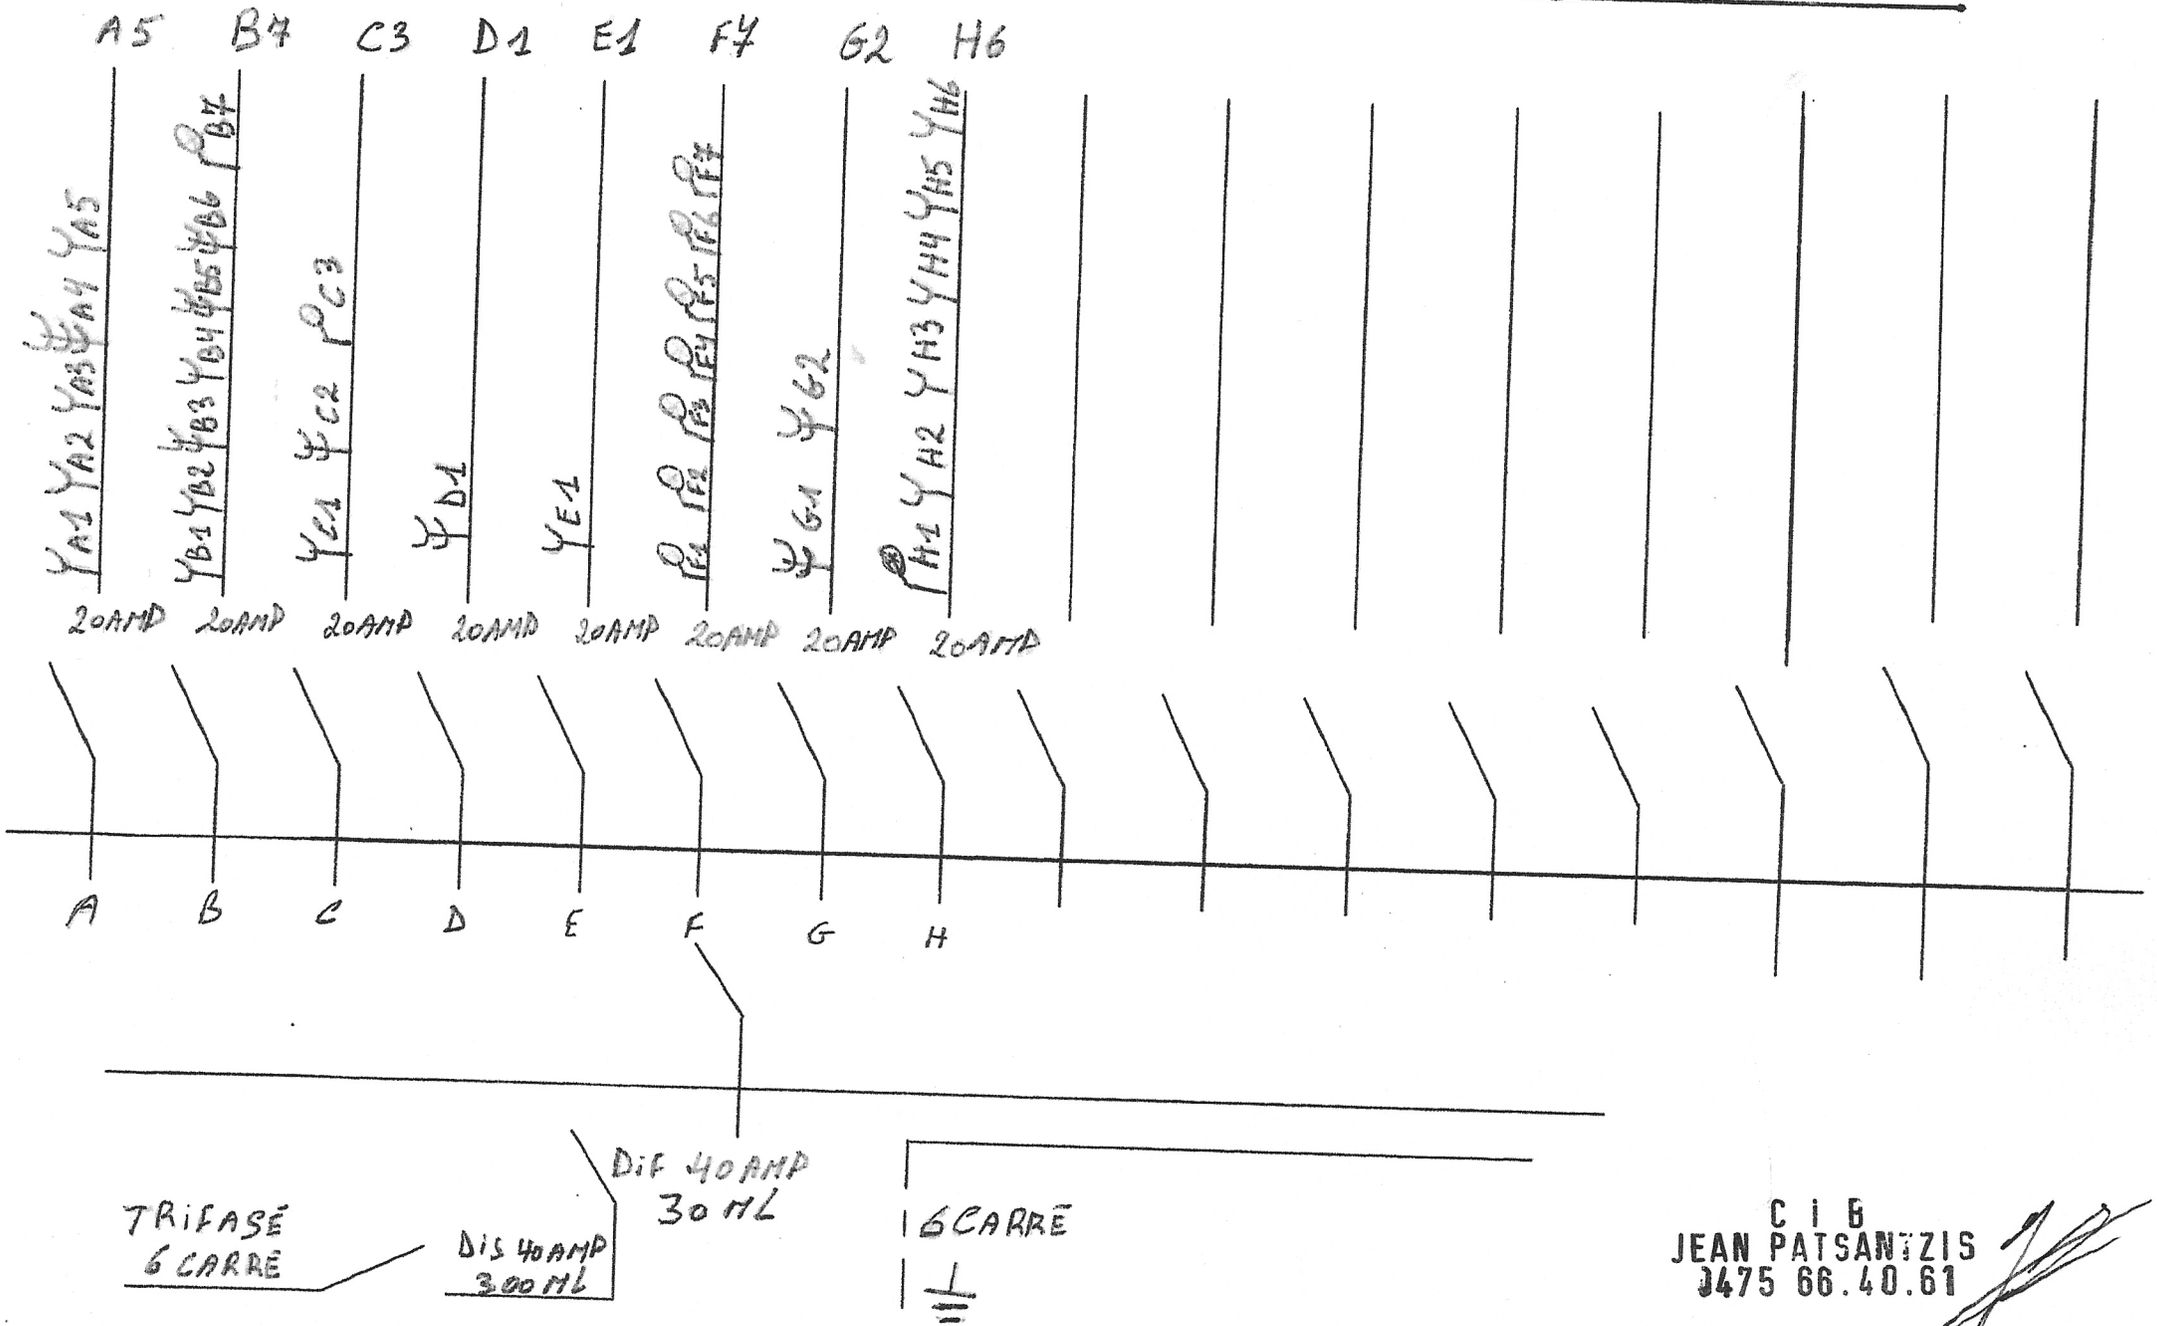

C I G
JEAN PATSANTZIS
0475 66.40.61

Huile
16/06/2011

RESIDENCE LEVANTO
BLD. LOUIS METTEWIE, 55
1080 BxL
5ième ETAGE

C i G
JEAN PATSAN : ZIS
0475 66.40.61

Vu le 16/06/2011

